



## CALIDAD DEL HORMIGON

- Alcantarilla y Losas de HORMIGON ARMADO
  - El dosaje mínimo será de 350 kg de cemento por m<sup>3</sup> de hormigón elaborado .-
  - Relación agua / cemento (en peso) < 0.55.-
  - Calidad de resistencia a la compresión en probeta cilíndrica T<sub>bk</sub> > 17MN/m<sup>2</sup>
  - ARIDOS:limpios y desprovistos de polvo .-
  - GRAVAS:tamaño máximo 1".-
  - ARENAS: negra de cantera lavada.-
  - ACEROS: confirmados de alta resistencia no torsionados tipo ADN 420.-
  - CURADO: deberá garantizar temperatura y humedad constante , podrá ejecutarse con incorporación de agua , tierra húmeda ,etc. o curado químico tipo membrana.-
- NOTA : La construcción deberá ejecutarse de acuerdo a normas: CIRSOC 201- 220.-

## DETALLE REJILLA

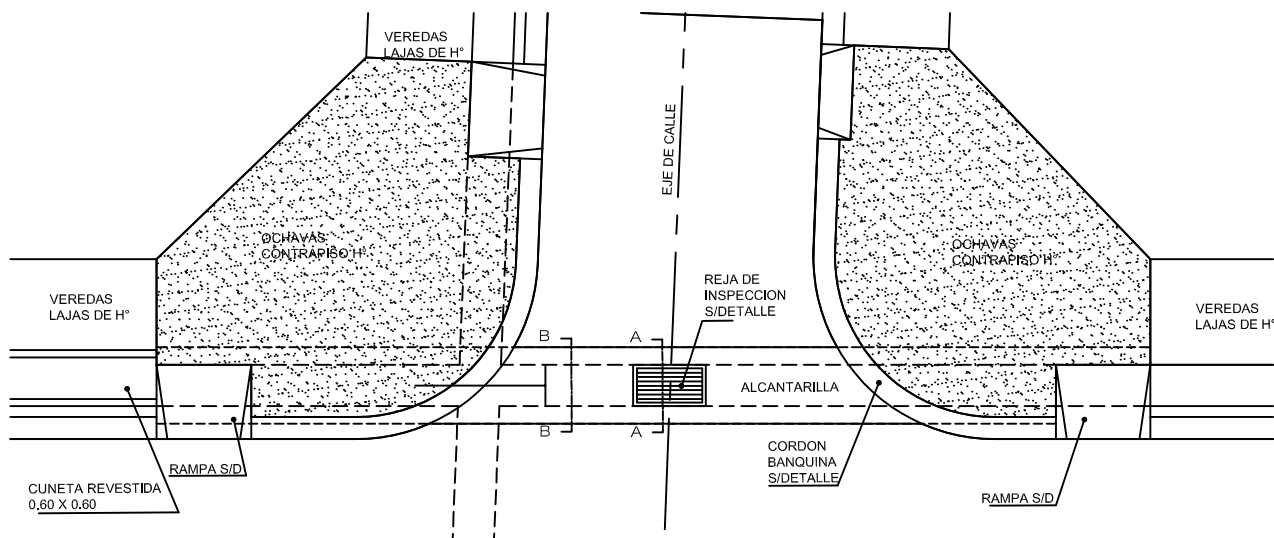

## PLANIMETRIA

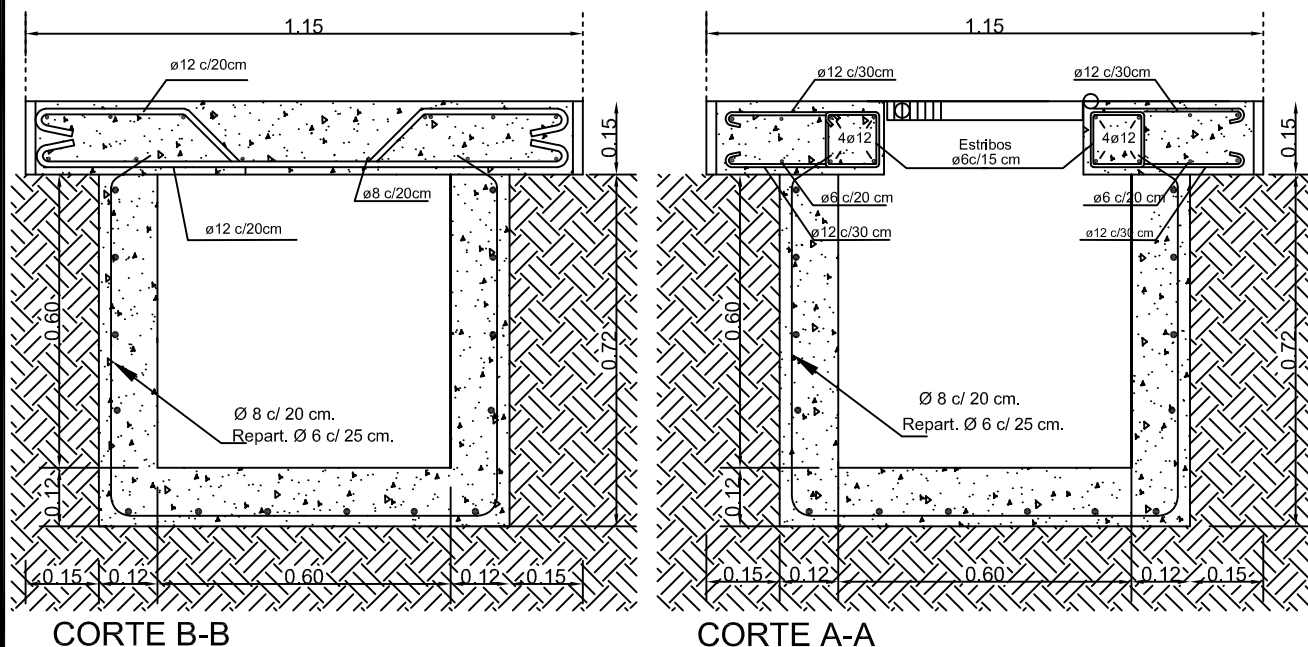

CORTE B-B

CORTE A-A

GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA

A.5.7

Proyecto

PERDRIEL NORTE 1º ETAPA

Plano:

DETALLE DE ALCANTARILLAS

**LUJAN DE CUYO**  
TIERRA MALBEC

Esc: S/E

Dibujó: Arq. Pablo Ibarra

Revisó: Arq. Matías Becerra