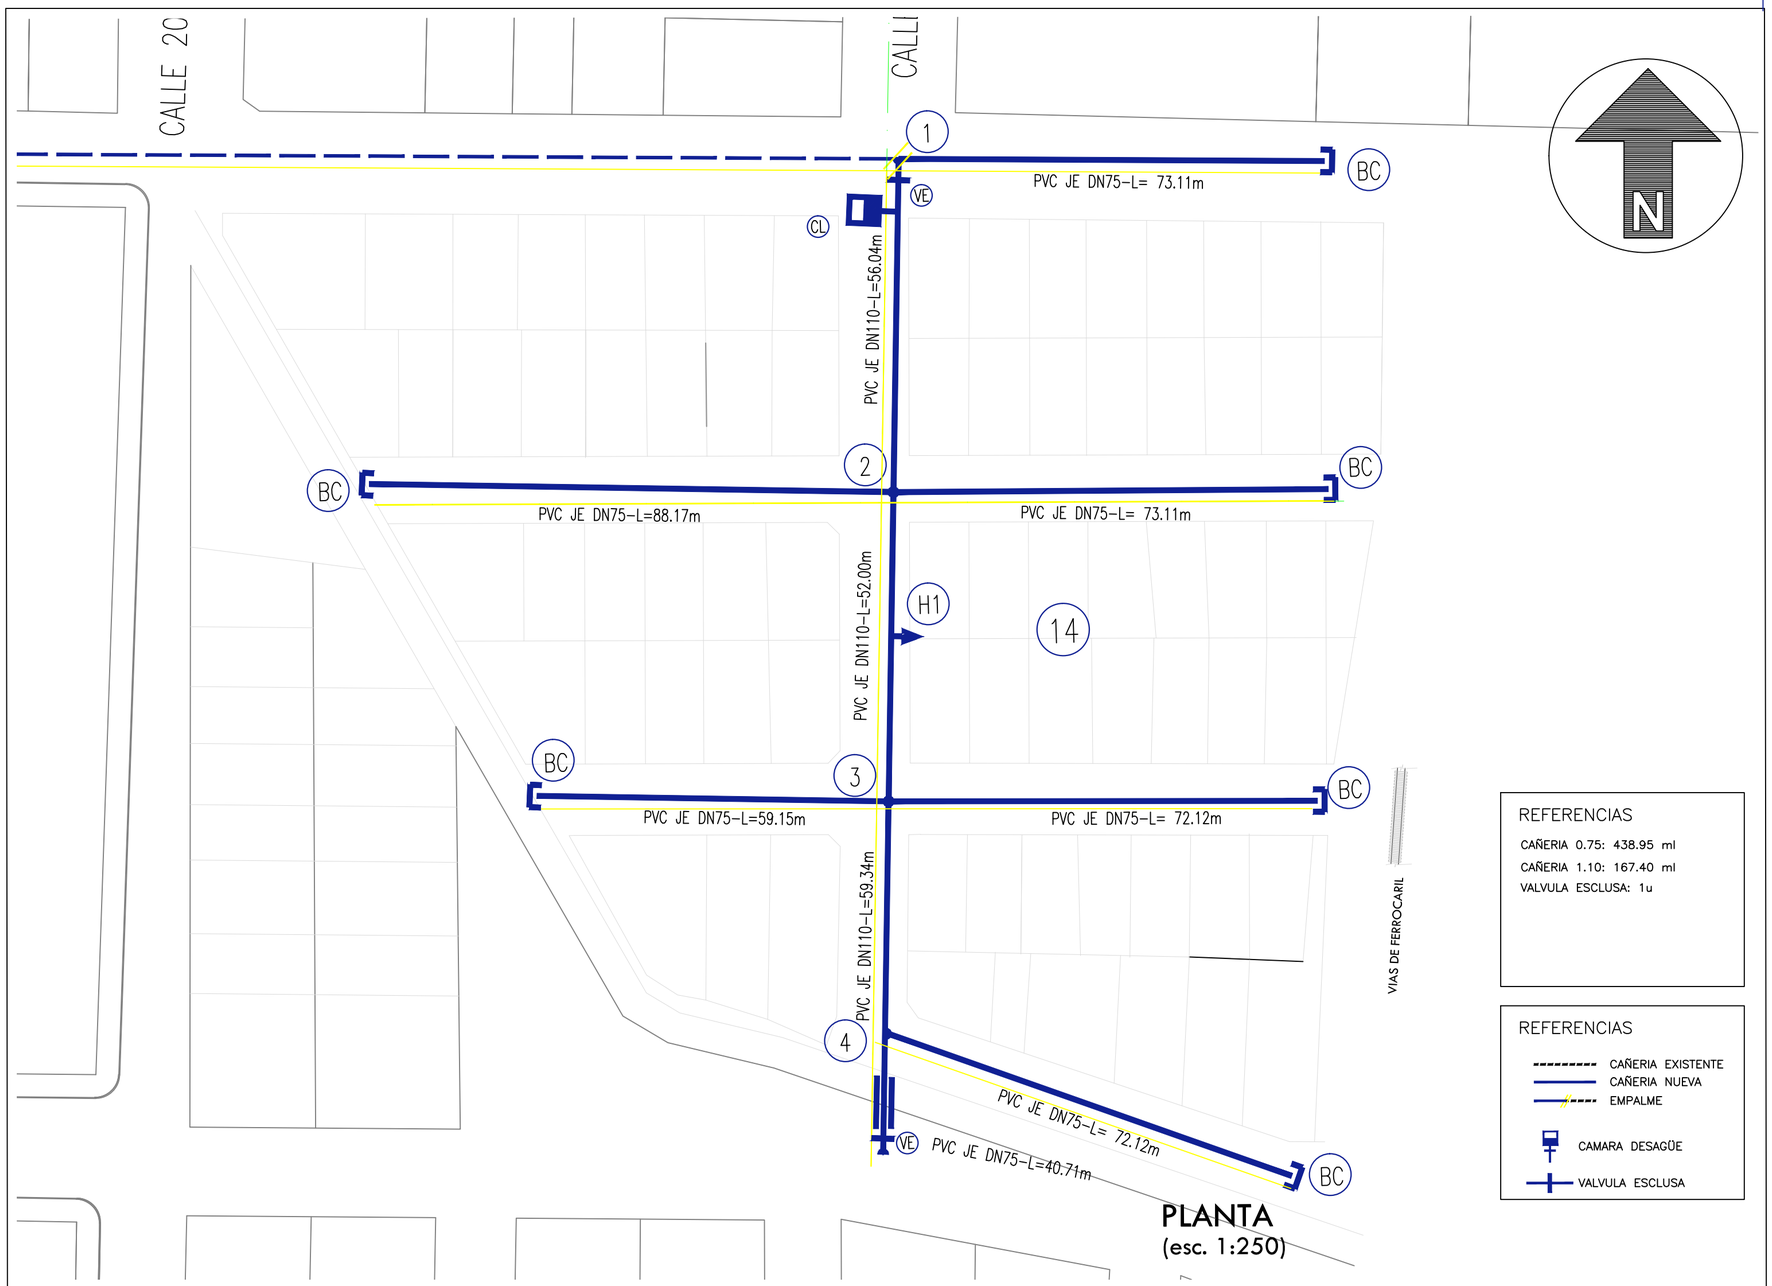

REFERENCIAS

CAÑERIA 0.75: 438.95 ml
CAÑERIA 1.10: 167.40 ml
VALVULA ESCLUSA: 1u

REFERENCIAS

- CAÑERIA EXISTENTE
- CAÑERIA NUEVA
- EMPALME
- CAMARA DESAGÜE
- VALVULA ESCLUSA

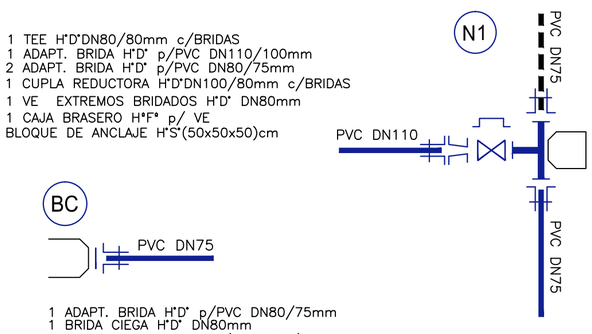

1 TEE H°D°DN80/80mm c/BRIDAS
1 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN110/100mm
2 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN80/75mm
1 CUPLA REDUCTORA H°D°DN100/80mm c/BRIDAS
1 VE EXTREMOS BRIDADOS H°D° DN80mm
1 CAJA BRASERO H°F° p/ VE
BLOQUE DE ANCLAJE H°S°(50x50x50)cm

1 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN80/75mm
1 BRIDA CIEGA H°D° DN80mm
BLOQUE DE ANCLAJE H°S°(50x50x50)cm

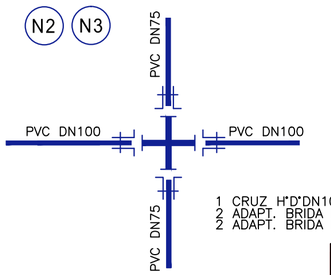

1 CRUZ H°D°DN100/80mm c/BRIDAS
2 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN110/100mm
2 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN80/75mm

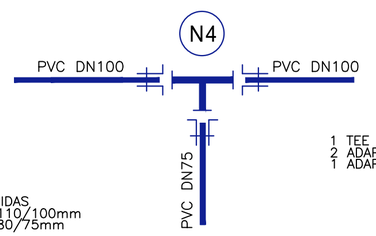

1 TEE H°D°DN100/80mm c/BRIDAS
2 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN110/100mm
1 ADAPT. BRIDA H°D° p/PVC DN80/75mm

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)
Gerencia de Habitat-Mendoza

IPV Instituto Provincial de la Vivienda — MENDOZA GOBIERNO

Obra: EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE

Plano: DETALLE

Plano Nº B.1

PROYECTO B° FRANCISCO

Escala .S.E.