


REFERENCIAS :

- 9-LLAVE DE PASO DE BRONCE PARA POLIETILENO ø13mm.  
10-UNION DOBLE POLIPROPILENO ø13mm.  
11-CODOS HH POLIPROPILENO ø13mm.  
12-MANGUITOS ROSCADOS POL. ø13mm.  
13-CAÑO POLIPROPILENO ø13mm  
14-CAMILLA SURTIDOR DE BRONCE.  
15-MURETE LADRILLON h:0.60m O MURO EXISTENTE.  
16- LLAVE DE PASO 1/2".  
17-FLOTANTE CON VARILLA DE BRONCE.  
18- TANQUE TRICAPA DE POLIETILENO CAP. 850 LTS.  
19- COLECTOR DE PVC 1 1/2".  
20- BAJADA A CONEXION INTERNA DE AGUA FRIA LL.P. 3/4".  
21- BAJADA A TERMOTANQUE O CALEFON LL.P. 1".



FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)  
Gerencia de Habitat-Mendoza

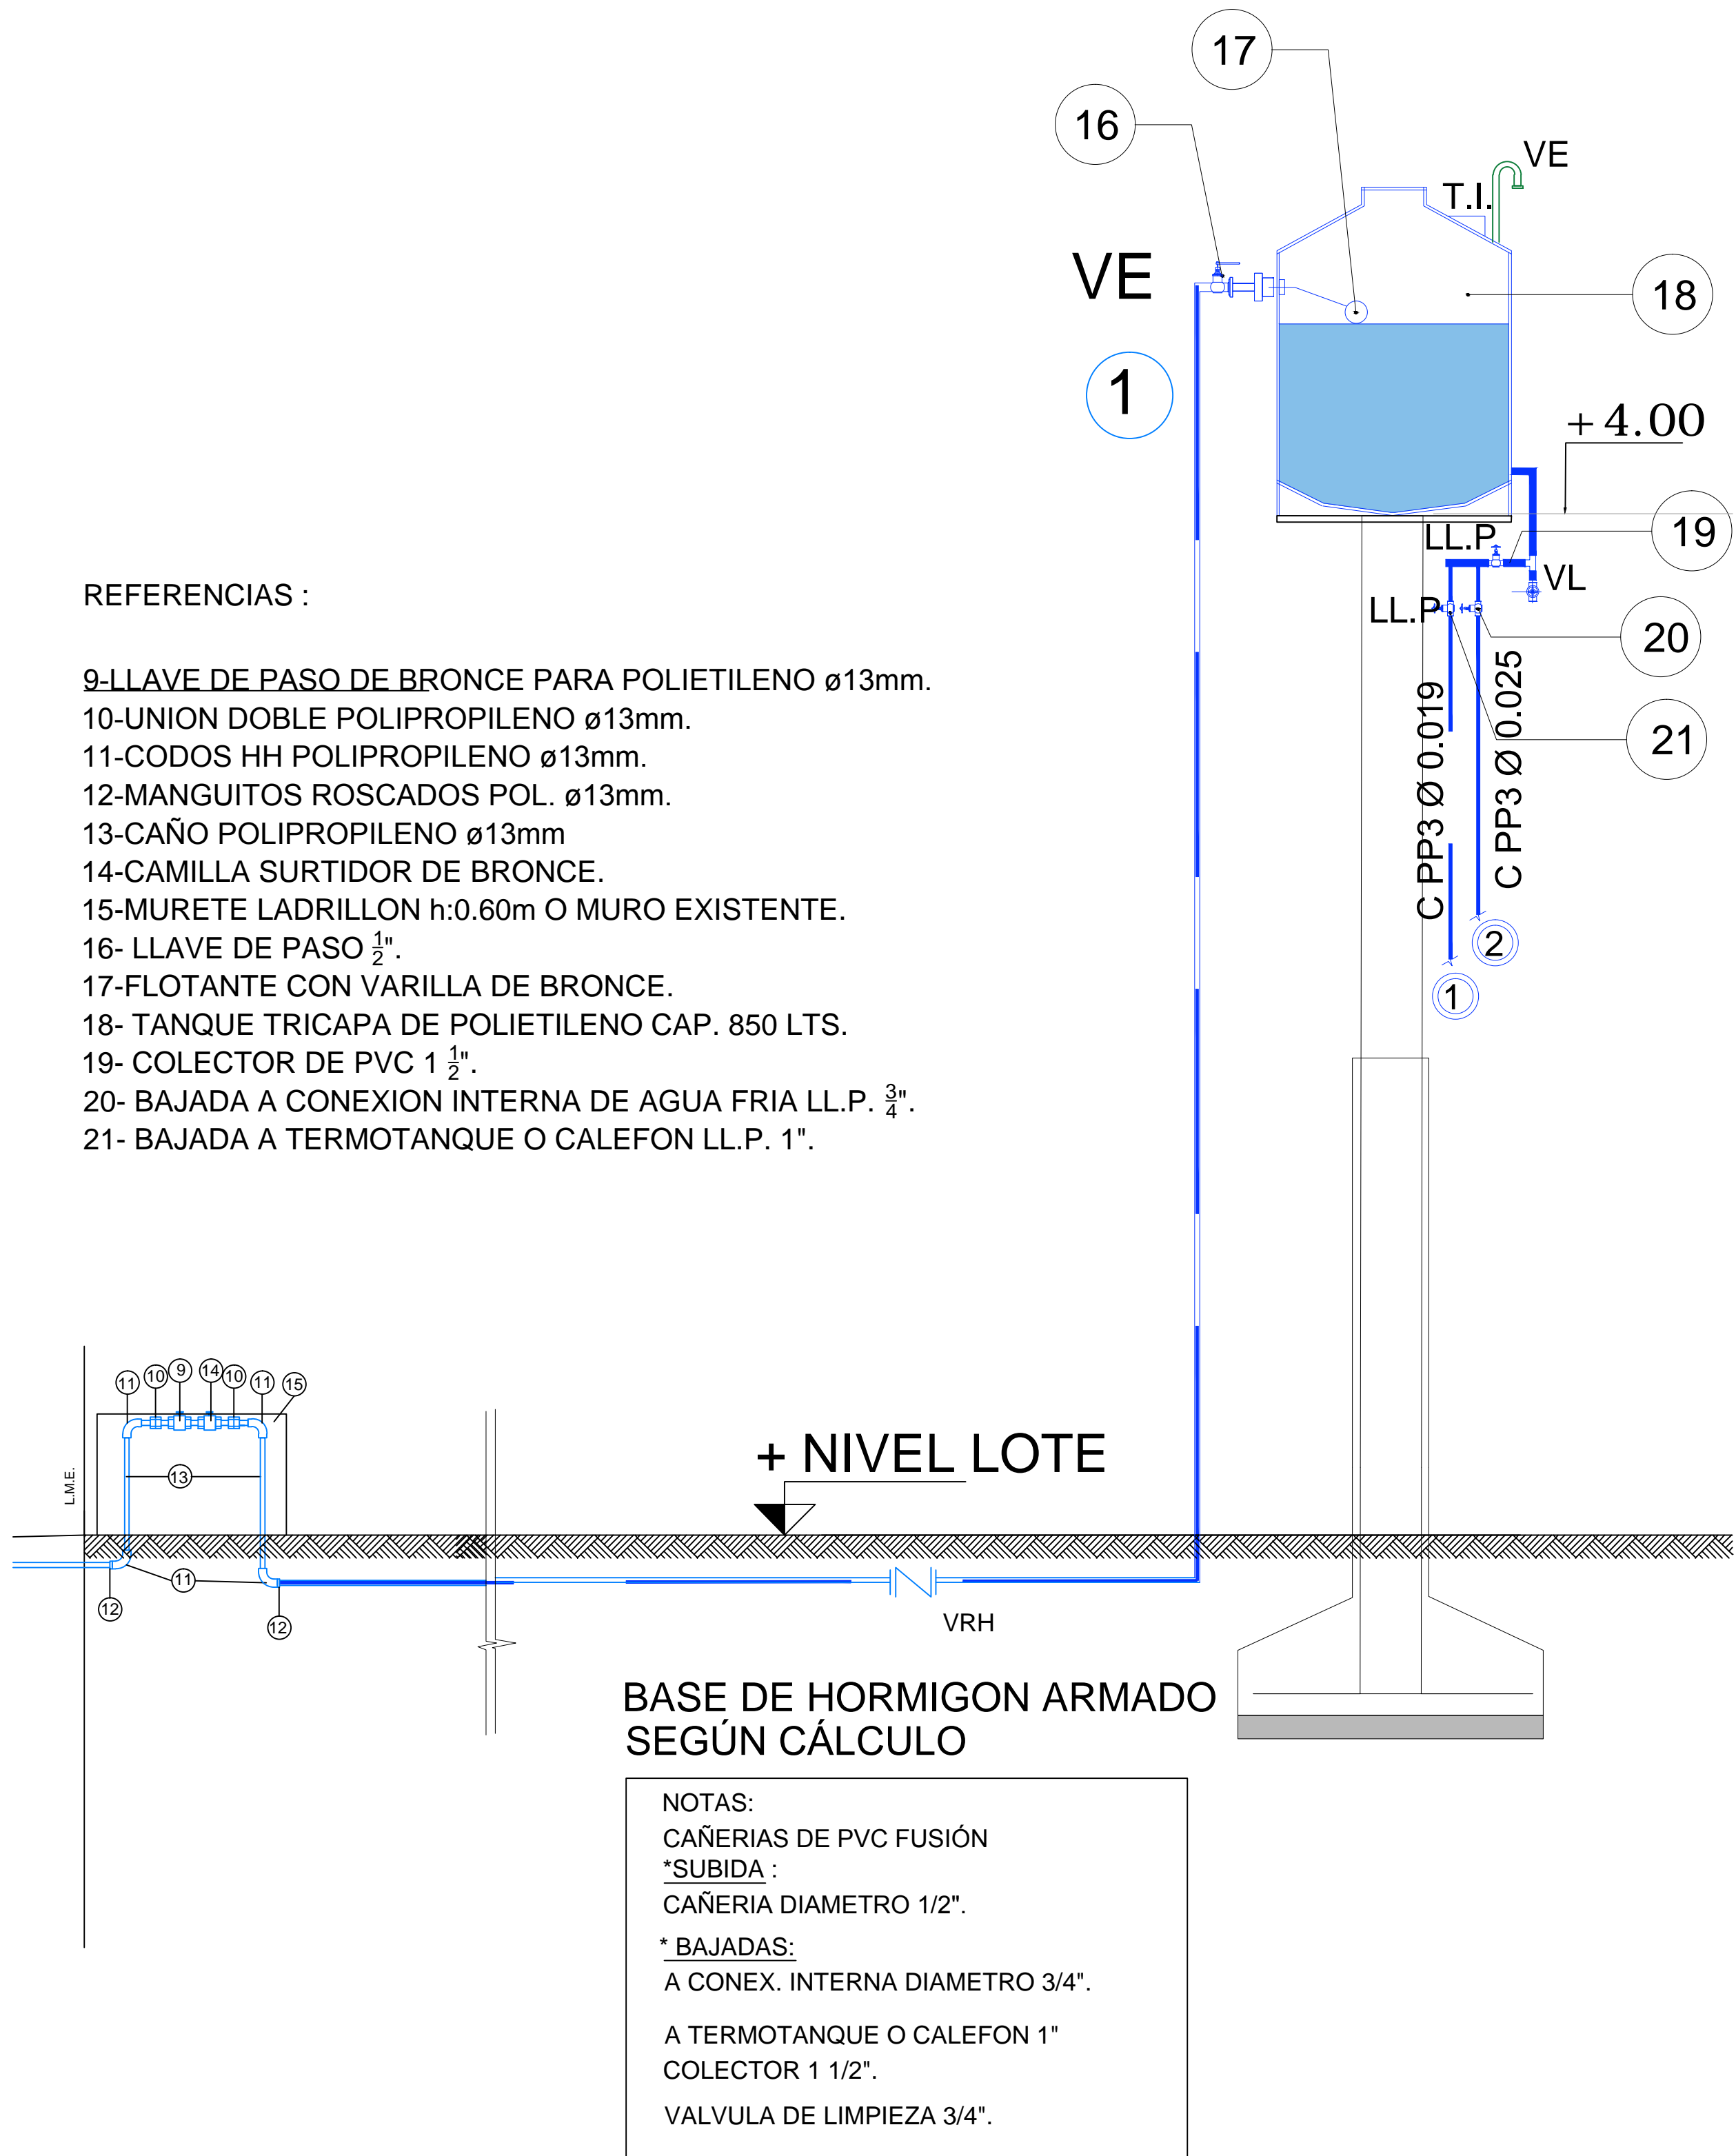

Obra:

CONEXIÓN INTRALOTE A T°A°

Plano:

DETALLE

Plano N°

B.3.2.1

PROYECTO B° FRANCISCO

Escala .S.E.