



# VALVULA ESCLUSA DN < 300 mm PARA UBICACION EN CALLE O VEREDA \*

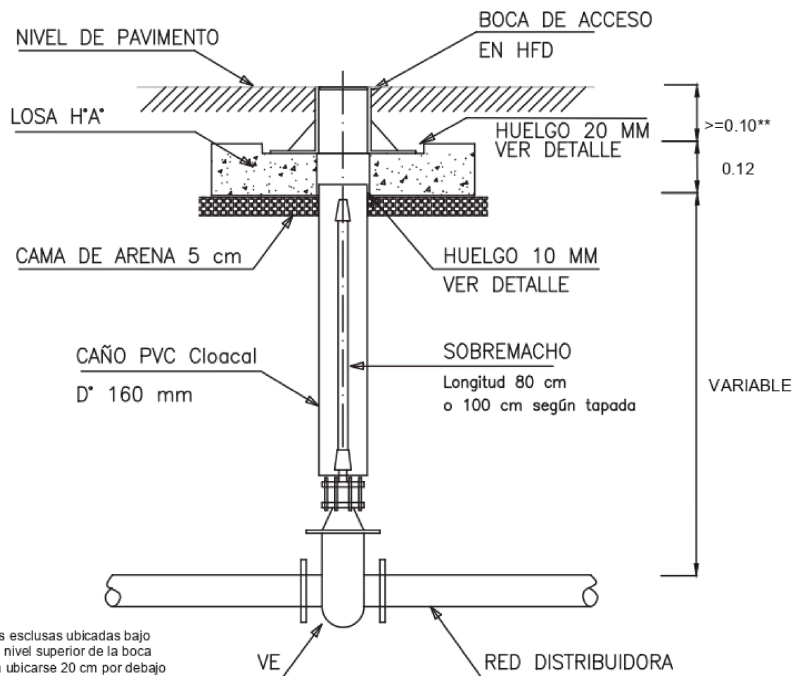


\* Para las válvulas esclusas ubicadas bajo calles de tierra, el nivel superior de la boca de acceso deberá ubicarse 20 cm por debajo de la rasante de la calle.

\*\* Altura variable de acuerdo a la caja braserio utilizada.

DETALLE LOSA DE APOYO

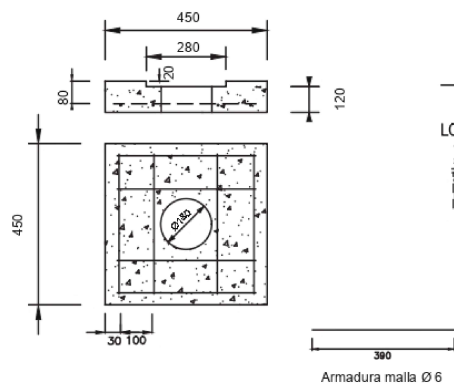

DETALLE HUELGO

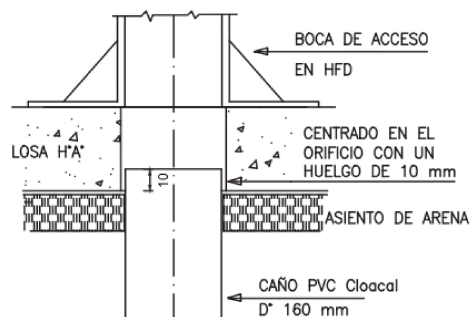

RUBRO

**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

esc.

S/E



Instituto Provincial  
de la Vivienda

PLANO

**PLANO DE DETALLE DE  
VALVULA EXCLUSA**

Nº PLANO

**03**

**PROYECTO AMAS DE CASA - MAIPÚ**