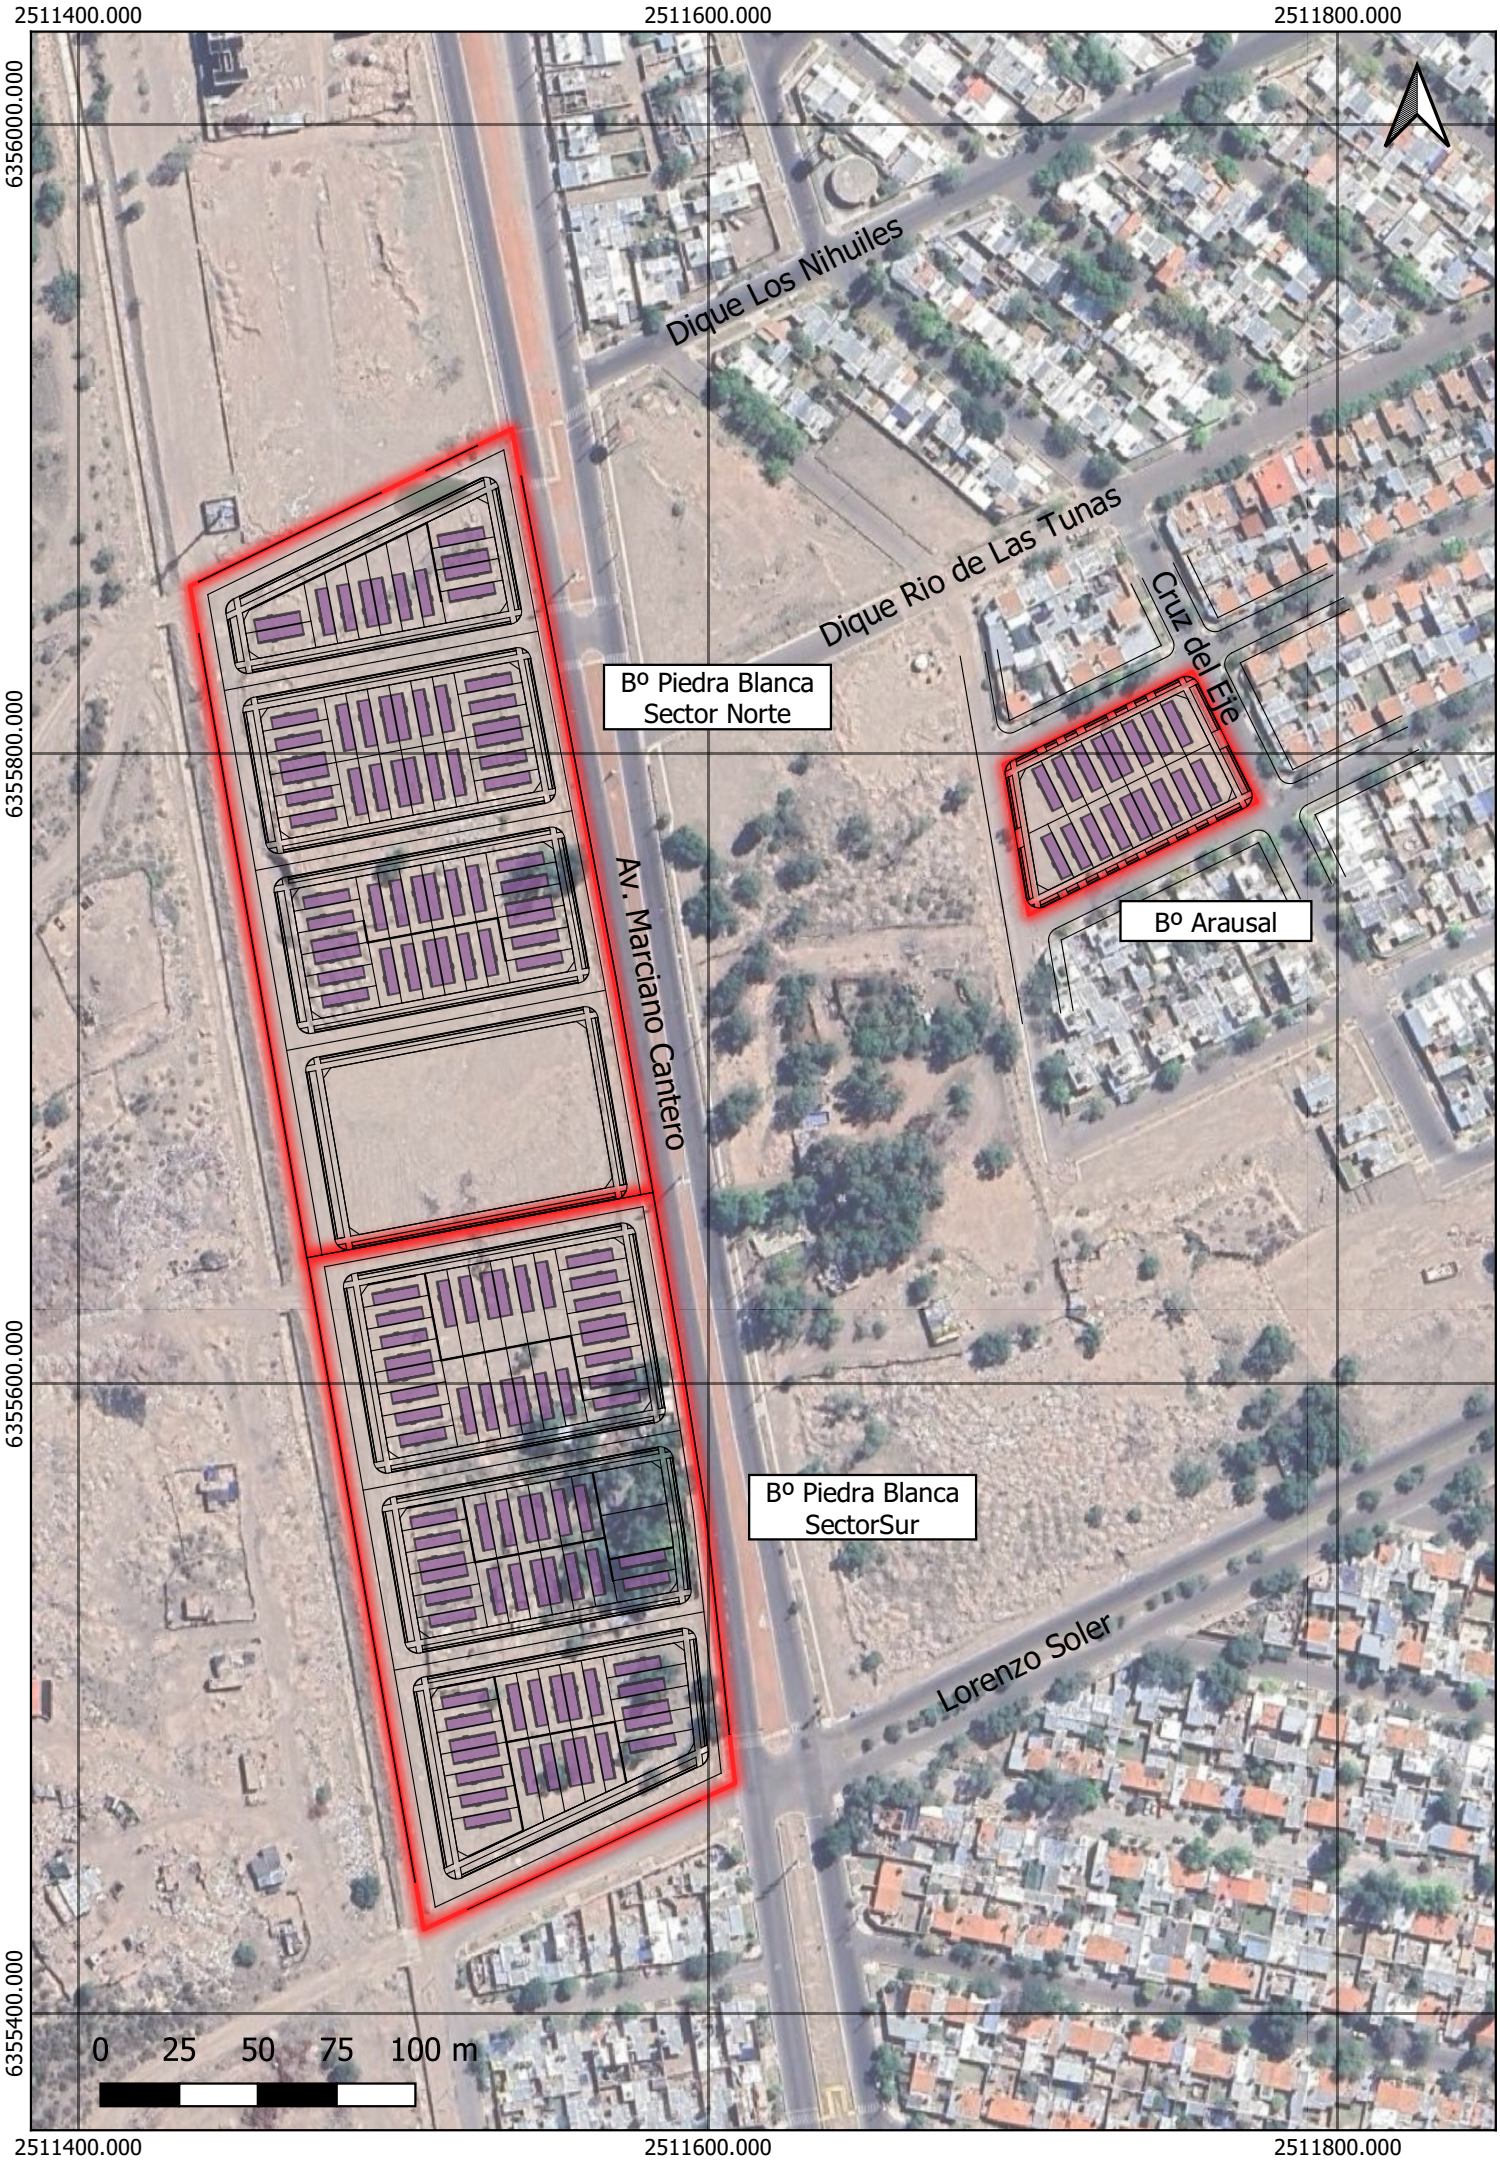
2511400.000
2511600.000
2511800.000
6356000.000
6355800.000
6355600.000
6355400.000
Dique Los Nihuiles
Dique Rio de Las Tunas
Cruz del Eje
Bº Piedra Blanca
Sector Norte
Av. Marciano Cantero
Bº Arausal
Bº Piedra Blanca
SectorSur
Lorenzo Soler
0 25 50 75 100 m

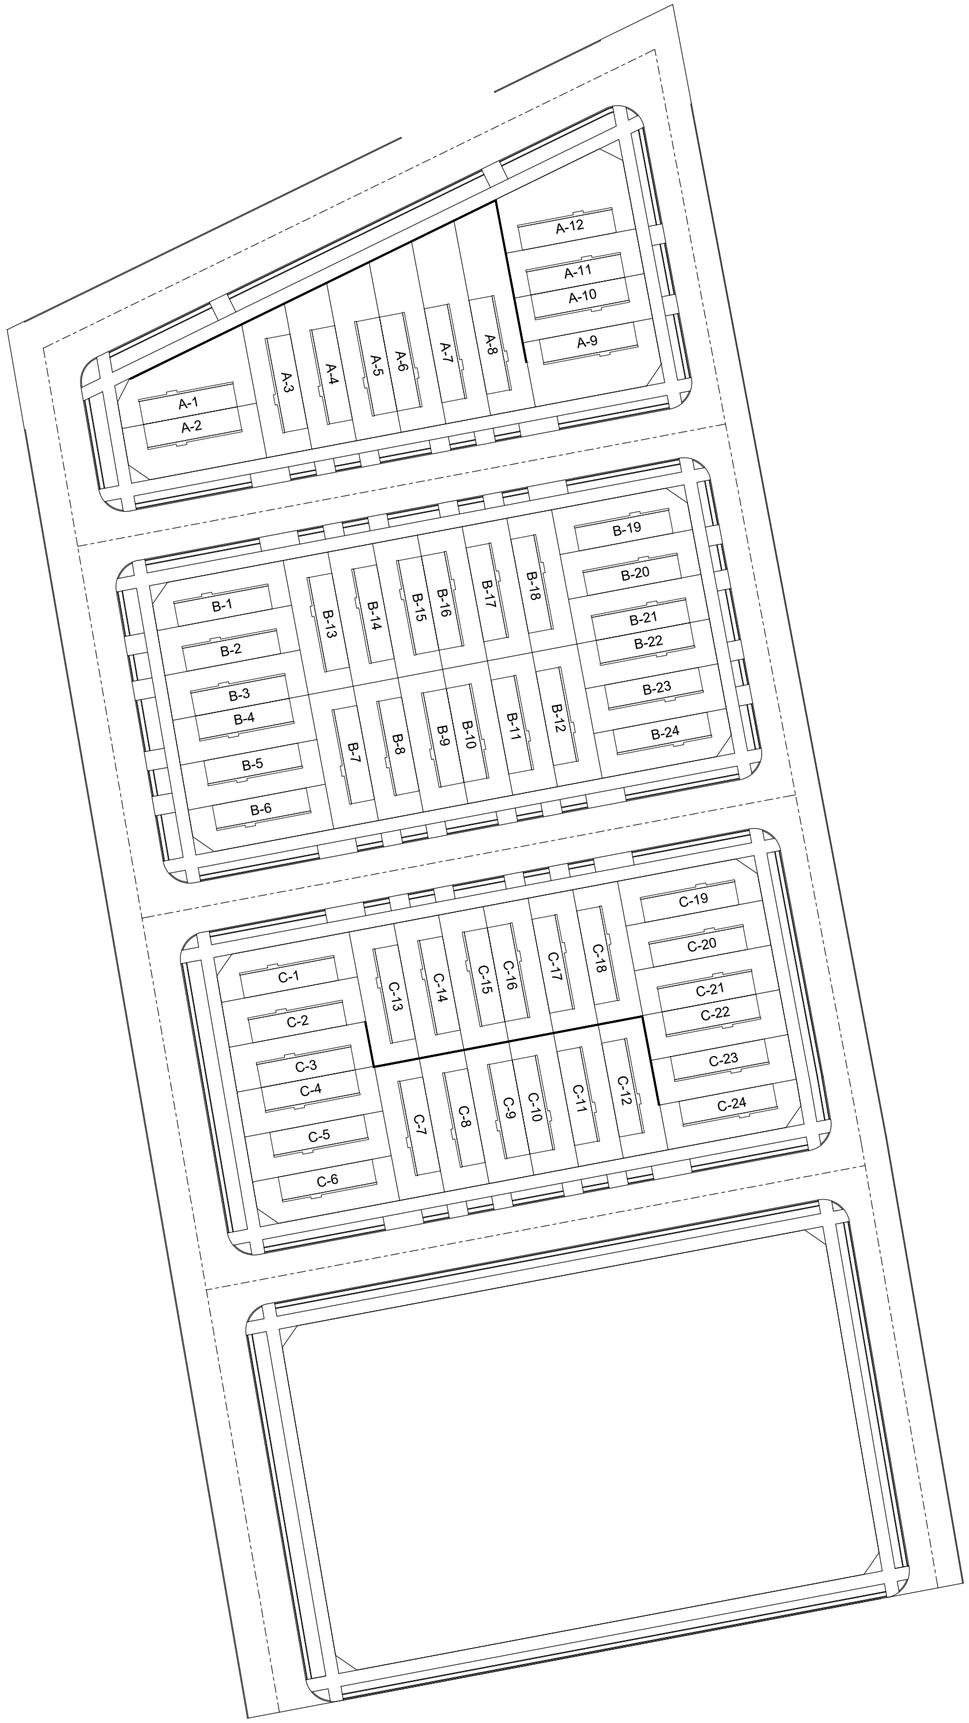

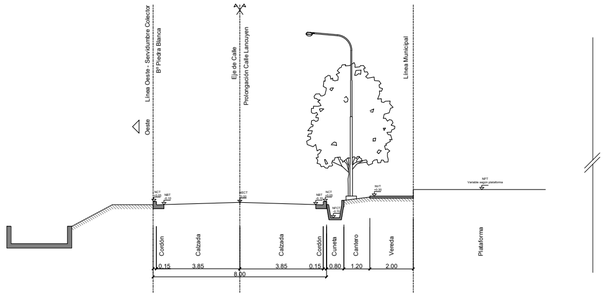

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLE LANCUYEN - ESC 1:200

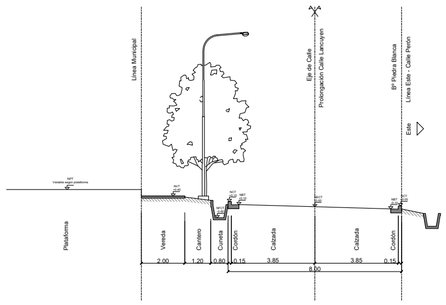

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLE PROYECTADA Nº1 - ESC 1:200

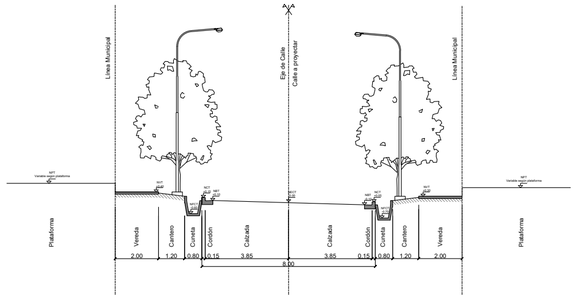

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES PROYECTADAS Nº2,3 Y 4 - ESC 1:200

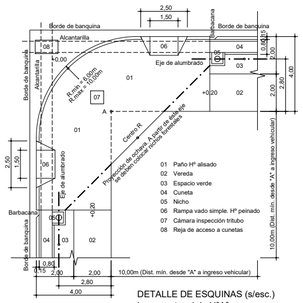

DETALLE DE ESQUINAS (s/esc.)
Losa peatonal de HºAº

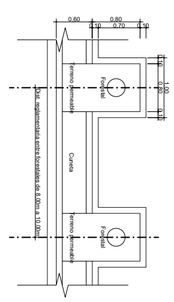

DISTRIBUCION DE NICHOS

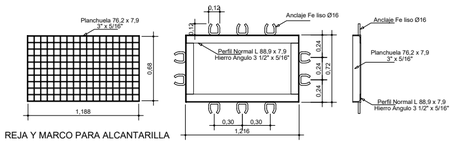

REJA Y MARCO PARA ALCANTARILLA



ESQUEMA DE PLANTACIÓN



ALCANTARILLA TIPO



CUNETA TIPO, CORDON Y BANQUINA



PUENTE VEHICULAR

Certificaciones- Observaciones y Notas

ESCALA: 1: 750

Nom. Cat. 05-05-88-2300-561115-0000-7

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

EX-2023-00000000- GDEMZA-DGCAT_ATM

Objeto: URBANIZACION

Inscripcion del Dominio

Asiento A-1 Matrícula SIRC 0500544291
Dpto:Godoy Cruz
Fecha Inscripción:12/11/2020 Fecha Escriturar:12/11/2020

Derecho de Riego

NO POSEE

SUP. según MENSURA	***6ha2196.02m²***	Padrón Rentas	***05/72086-7***
SUP. según TITULO	***6ha2196.02m²***	Padrón Municipal	***73815***

Croquis de Ubicacion



Provincia de
MENDOZA

Departamento
GODOY CRUZ

Distrito
VILLA MARINI

Calle
AV. MARCIANO CANTERO S/Nº ESQ. LORENZO SOLER S/Nº

Responsable :
Documento :
Domicilio:

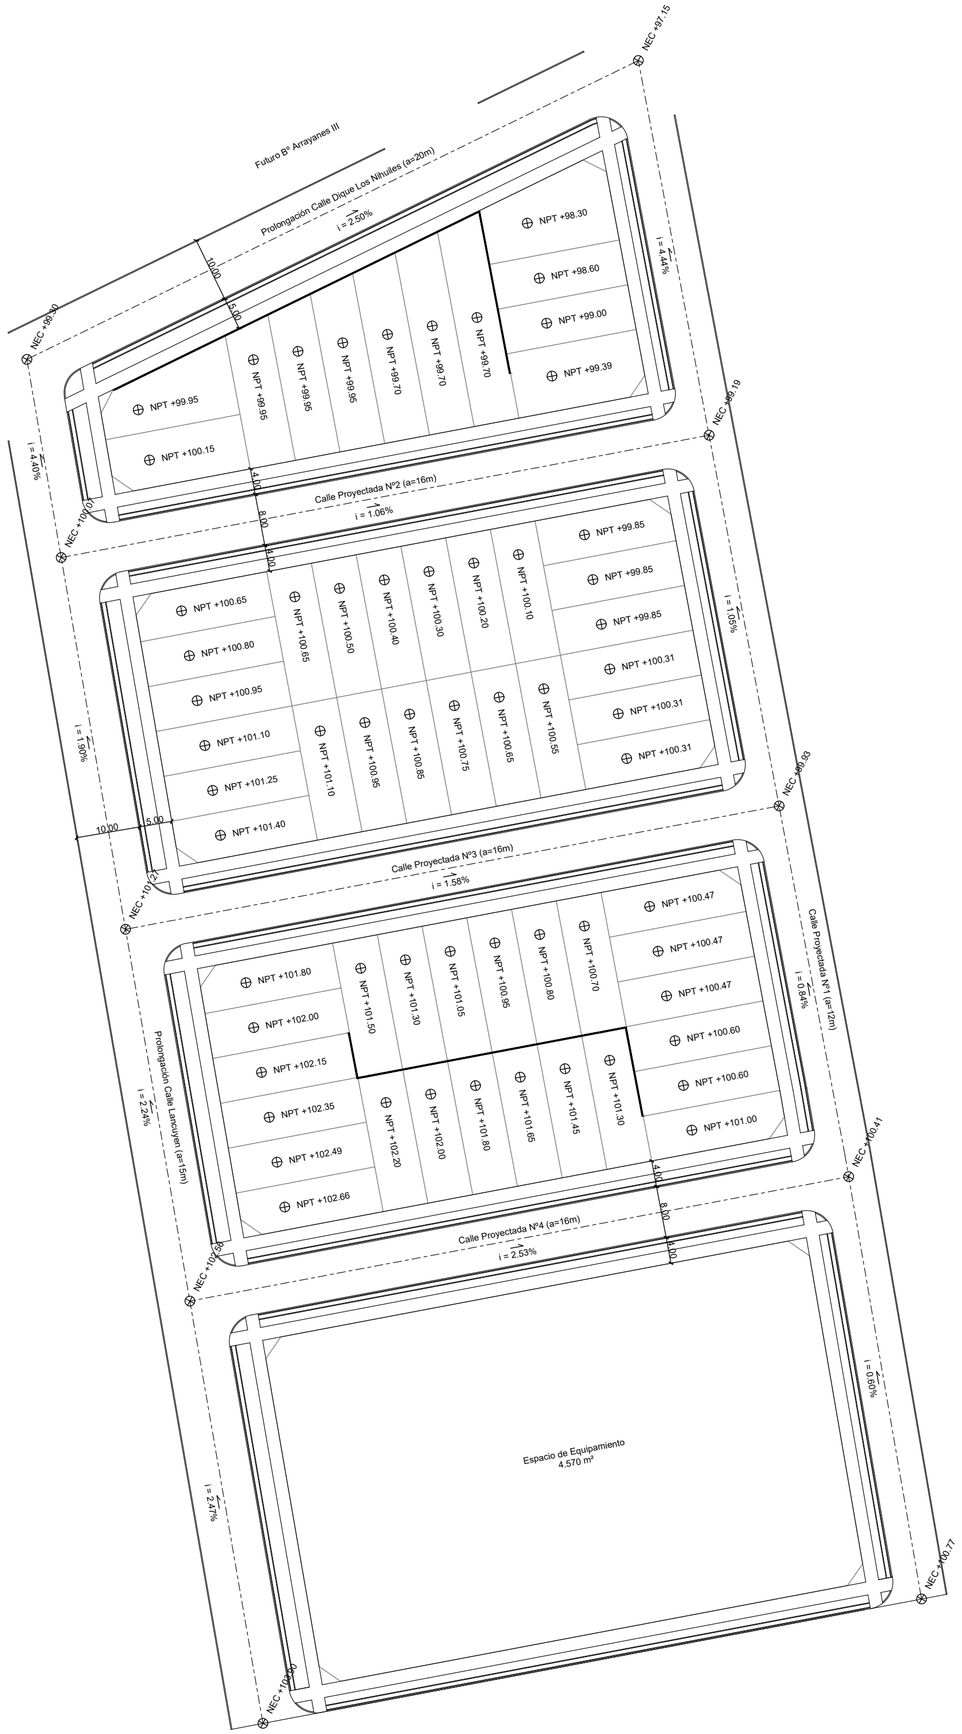

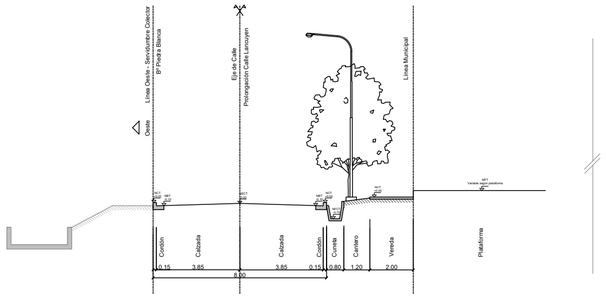

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLE LANCUYEN - ESC 1:200

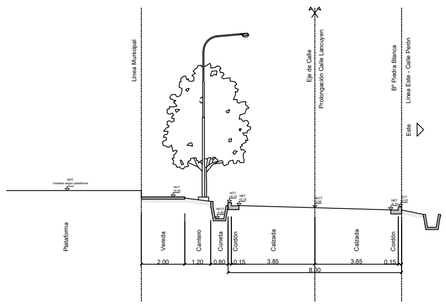

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLE PROYECTADA Nº1 - ESC 1:200

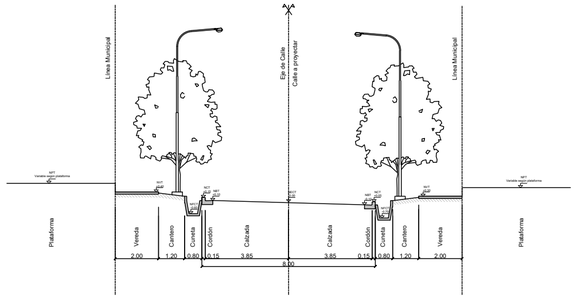

PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES PROYECTADAS Nº2,3 Y 4 - ESC 1:200

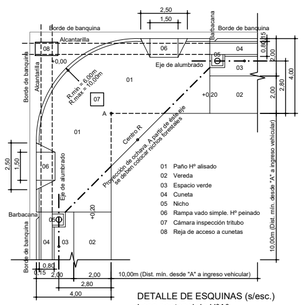

DETALLE DE ESQUINAS (s/esc.)
Losa peatonal de HºAº

DISTRIBUCION DE NICHOS

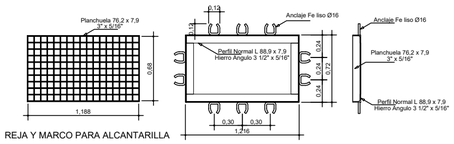

REJA Y MARCO PARA ALCANTARILLA



ESQUEMA DE PLANTACIÓN



ALCANTARILLA TIPO



CUNETA TIPO, CORDON Y BANQUINA



PUENTE VEHICULAR

Certificaciones- Observaciones y Notas

ESCALA: 1: 750

Nom. Cat. 05-05-88-2300-561115-0000-7

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

EX-2023-00000000- GDEMZA-DGCAT_ATM

Objeto: URBANIZACION

Inscripcion del Dominio

Asiento A-1 Matrícula SIRC 0500544291
Dpto:Godoy Cruz
Fecha Inscripción:12/11/2020 Fecha Escrituran:12/11/2020

Derecho de Riego

NO POSEE

SUP. según MENSURA	6ha2196.02m²	Padrón Rentas	05/72086-7
SUP. según TITULO	6ha2196.02m²	Padrón Municipal	73815

Croquis de Ubicacion



Provincia de MENDOZA

Departamento
GODOY CRUZ

Distrito
VILLA MARINI

Calle
AV. MARCIANO CANTERO S/Nº ESQ. LORENZO SOLER S/Nº

Responsable :
Documento :
Domicilio:

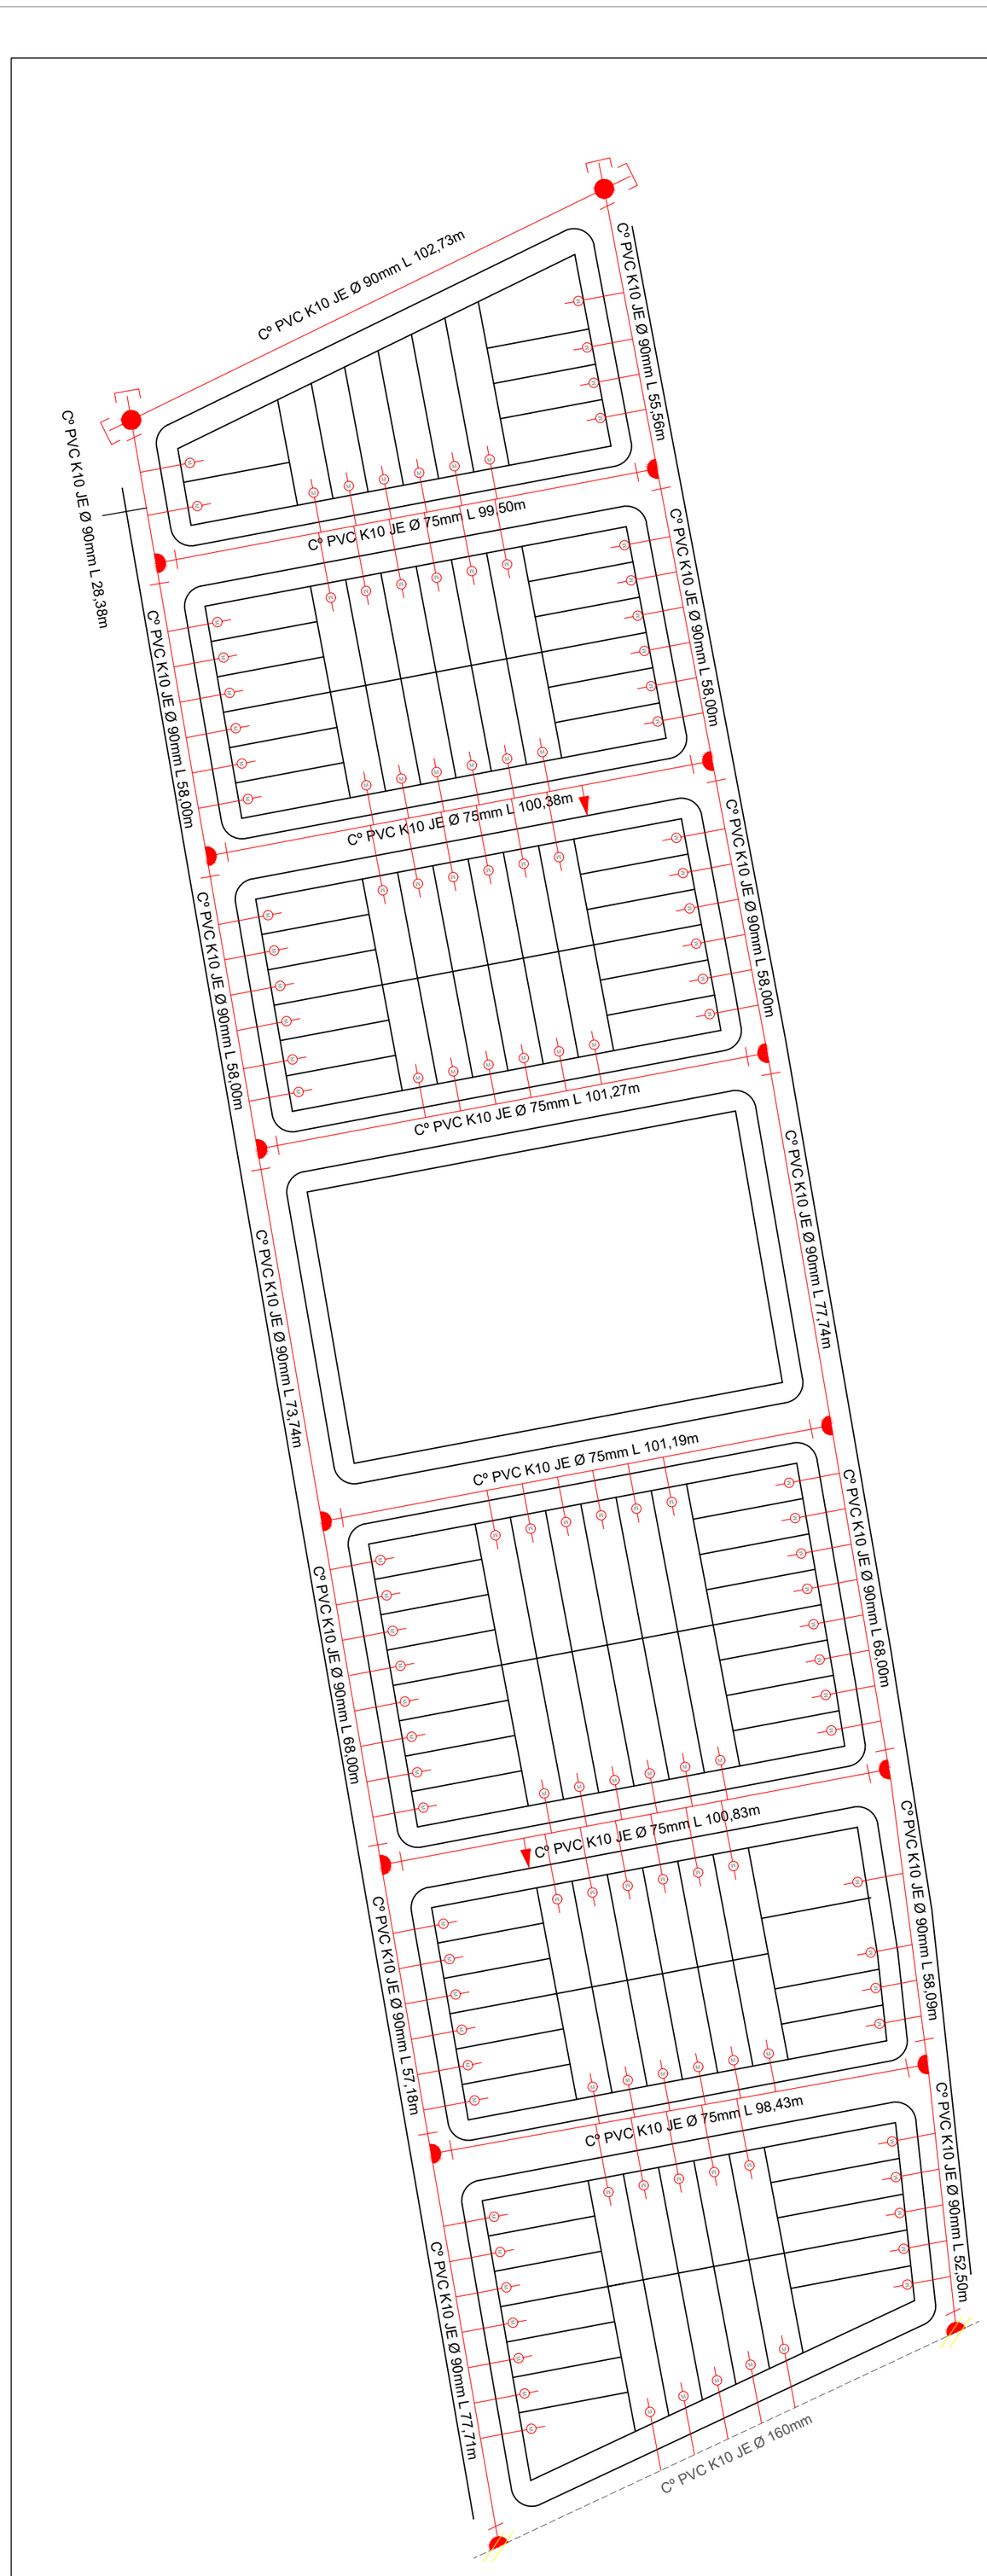

CROQUIS DE UBICACIÓN

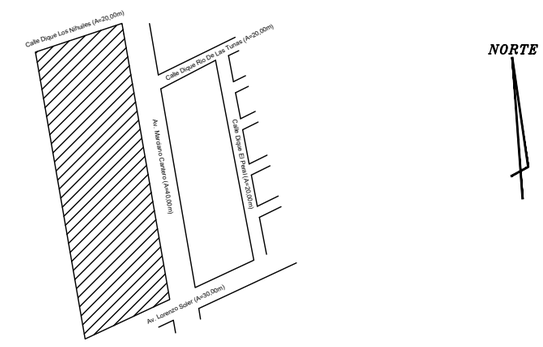

N° ARCHIVO

REFERENCIAS

- TUBERÍA EXISTENTE
- TUBERÍA A EJECUTAR
- VÁLVULA ESCLUSA
- HIDRANTE
- RAMAL T
- RAMAL CRUZ
- KIT DE MEDICIÓN
- EMPALME
- TAPÓN

B BALDÍO
E EDIFICADO
P. T. PISO DE TIERRA

RESUMEN

TUBERÍA: 951,63m CAÑO Ø 90 - K10 - JE
601,60m CAÑO Ø 75 - K10 - JE

HIDRANTES: 2
CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø 3/4": 132
USUARIOS: 132 Viviendas
EMPALMES: 2
VÁLVULA EXCLUSA PARA CAÑERIA Ø90: 14
VÁLVULA EXCLUSA PARA CAÑERIA Ø75: 12

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN Y OBRAS UNIDAD OPERATIVA MENDOZA	DEPARTAMENTO GODOY CRUZ - MENDOZA	AGUA
	PLANO DE PROYECTO	OBRA POR CTA. TERC.
PROYECTISTA	DIR. TÉCNICO/REPRES. TÉCNICO	
COSTEANTE	APROBACIÓN	

RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
PIEDRA BLANCA

UBICACIÓN
CALLES: DIQUE LOS NIHUILES- JUAN DOMINGO PERON

DETALLES
Planimetría

FECHA DE DIBUJO	PLANO N°	ESCALAS	ARCHIVO PLANO:
01 / 10 / 2024	1 / 1	1:1000	

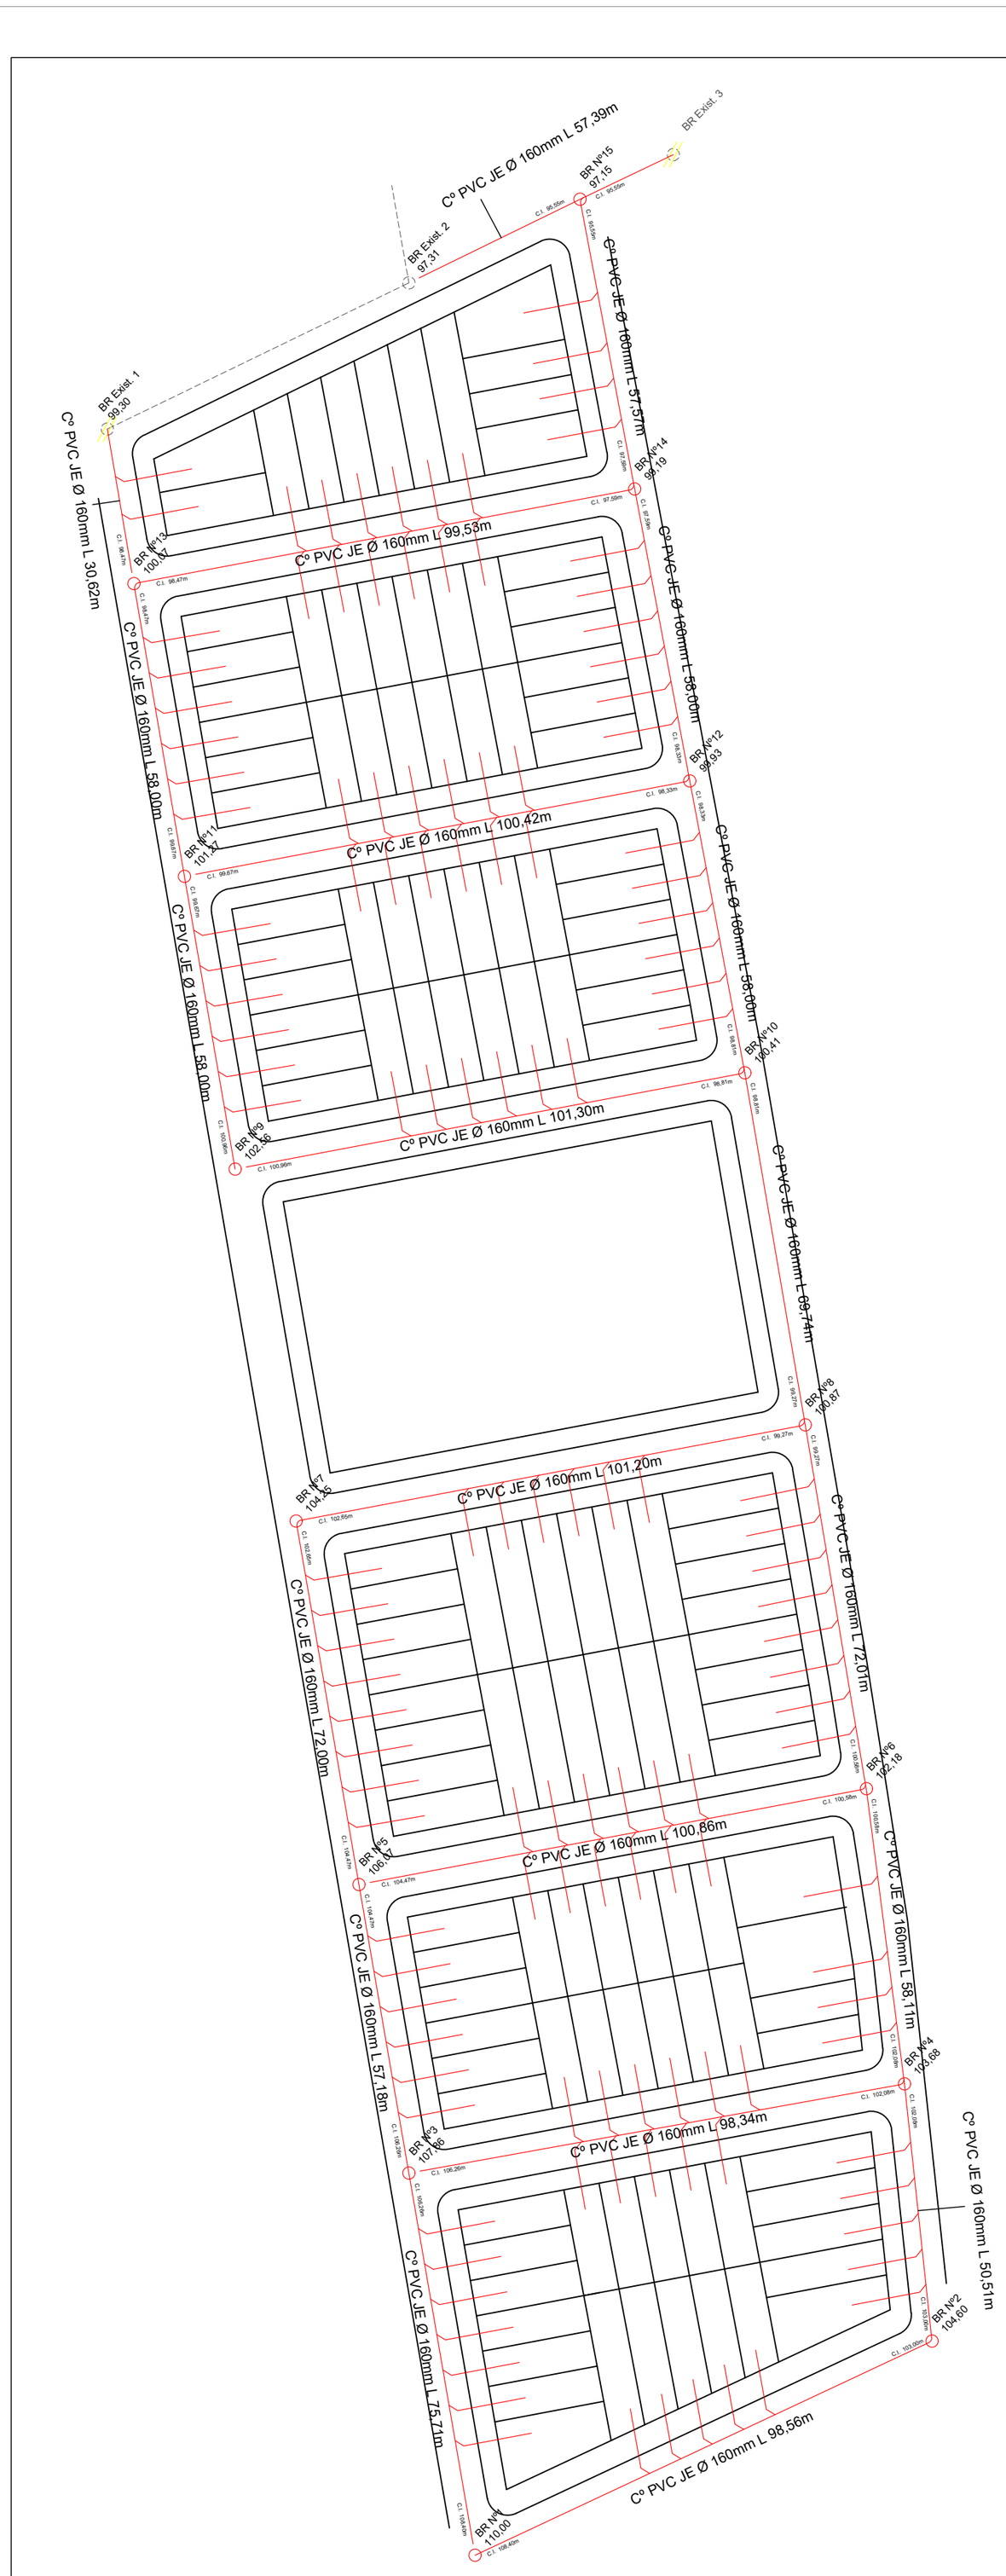

CROQUIS DE UBICACIÓN

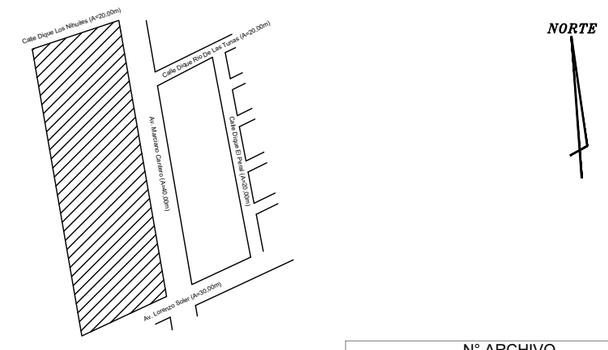

N° ARCHIVO

REFERENCIAS

- TUBERÍA EXISTENTE
- TUBERÍA A EJECUTAR
- BOCA DE REGISTRO EXISTENTE
- BOCA DE REGISTRO A EJECUTAR
- CL — CAMARA DE LIMPIEZA
- CI — CAMARA DE INSPECCION
- SERVIDUMBRE DE TRANSITO Y ACUEDUCTO:
- EMPALME
- B — BALDIO
- E — EDIFICADO
- P.T. — PISO DE TIERRA
- P.H. — PAVIMENTO HORMIGON
- P.A. — PAVIMENTO ASFALTO
- CAÑO CAMISA

RESUMEN

TUBERÍA	Cº PVC JE Ø 160 mm .....L = 1533,05 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS:	Cº PVC JE Ø 110 mm 132
BOCA DE REGISTRO:	15
CAMARA DE LIMPIEZA:	-
EMPALMES:	2

DETALLE PLANTA BR



Nº Plano de Mensura :
Nomenclatura Catastral :
Titular del Dominio :
Nº Inscripción de Dominio :

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN Y OBRAS
UNIDAD OPERATIVA ESTE

DEPARTAMENTO GODOY CRUZ - MENDOZA | CLOACA

PLANO DE PROYECTO

OBRA POR CTA. TERC.

PROYECTISTA | DIR. TÉCNICO/REPRES. TÉCNICO

COSTEANTE | APROBACIÓN

RED COLECTORA PIEDRA BLANCA

UBICACIÓN

CALLES : DIQUE LOS NIHUILES-JUAN DOMINGO PERÓN

DETALLES

Planimetría

FECHA DE DIBUJO	PLANO N°	ESCALAS	ARCHIVO PLANO:
01 / 10/ 2024	1 / 1	1:1000	

MANZANA	VIVIENDAS
A	12
B	24
C	24
D	28
E	22
F	22
PLAZA	1
TOTALES	133

64 COLUMNAS TIPO COOPERATIVA DE 7,50 m LIBRES Y BRAZO DE 3 m

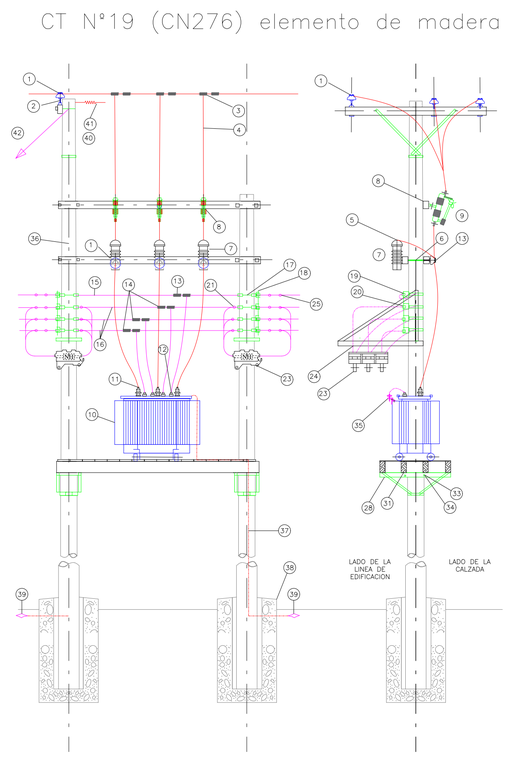

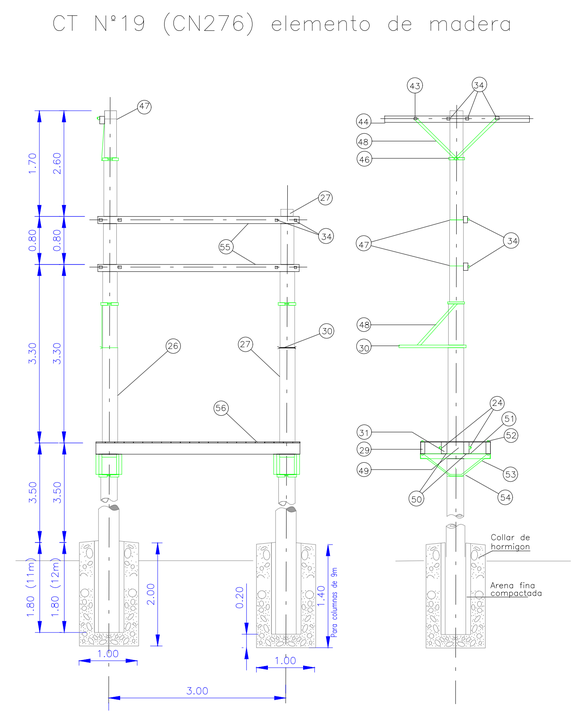

SADE: SISTEMA DE AUTOADMINISTRACION DE ENERGIA

Esquema de conexion de medidores en altura

MÓDULO CON PILASTRA1: Opción de conexionado de Servicio Domiciliario y Circuito interno básico para viviendas precarias y pilastras ubicadas a distancia MENOR de 50 cm. entre vivienda y T.S.

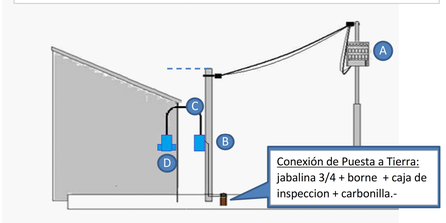

A **GABINETE ESTANCO (ip65), NORMALIZADO PARA TABLEROS DE 6 MEDID. PREPAGOS**
Instalacion de acuerdo a las normas y especificaciones tecnicas vigentes.

B **PILASTRA y TP :** del tipo economica o similar + caja metal./estanca IP65 para **TP**



Dispositivos internos
1 CAJA ESTANCA p/TP metalica de 150x200 IP 65
1 LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 25 Amp. p/ (circuito general)
1 DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25 Amp (30) (circuito general)

C **PASE ENTRE TABLEROS:** Caño de 3/4" metalica del tipo pesado o semi-pesado

D **TS. (Tablero Secundario),** (ip65), metalico 150x200 **no empotrado**

Dispositivos internos
1 LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 16 Amp. p/circ. INT.
2 Toma corriente externo con tapa (p/interperie)

IMPORTANTE: En los casos donde las estructuras edilicias hagan imposible el motaje del Tablero Secundario, se deberá montar un único tablero (TP) en la pilastra, con todas las protecciones y los tomas de interperie según el esquema que se muestra.



SADE: SISTEMA DE AUTOADMINISTRACION DE ENERGIA

MÓDULO SIN PILASTRA: Opción de conexionado de Servicio Domiciliario y Circuito interno basico para viviendas precarias con paredes de mamposteria.

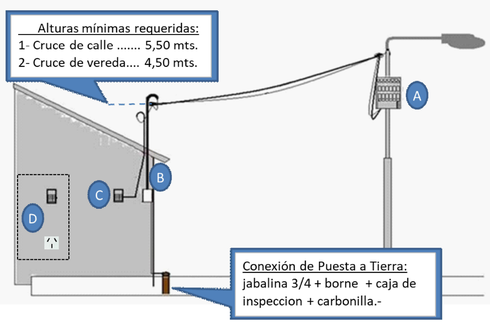

A
GABINETE ESTANCO (ip65), NORMALIZADO PARA TABLEROS DE 6 MEDID. PREPAGOS
Instalación de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas vigentes.

B
BAJADA: Caño de 2" galvanizado + pipeta + collarín c/gancho + morsa de retención
La fijación se deber realizar con un mínimo de 3 grampas a muro o pared **(no empotrado)**.

GABINETE ESTANCO (ip65), NORM. p/ TP 8 elementos. (25x20x16 Gabexel) **no empotrado**



Dispositivos internos
1 LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 25 Amp. p/ (circuito general)
1 DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25 Amp (30) (circuito general)
1 LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 16 Amp. p/ (circuito interno)
2 toma corriente externo con tapa (p/intemperie)

RED DE BAJA TENSION B° PIEDRAS BLANCAS salida 1

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	Viviendas	Potencia (2,5Kw)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
1	1	AB	Pree	30	75	95	20	126	190	si	400	398,41	1,59	0,4
	2	BC	Pree	6	15	70	90	25	152	si	398,41	396,48	1,93	0,48
	3	BD	Pree	18	45	95	80	76	190	si	398,41	394,57	3,84	0,96
	4	DE	Pree	12	30	70	90	51	152	si	394,57	390,68	3,89	0,97

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 390,68 volt, Caida de Tension 9,32 v = 2,33 % < 5% CUMPLE

RED DE BAJA TENSION B° PIEDRAS BLANCAS salida 2

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	Viviendas	Potencia (2,5Kw)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
2	1	AD	Pree	30	75	95	90	126	190	si	400	392,83	7,17	1,79
	2	DF	Pree	24	60	95	60	103	190	si	392,83	388,94	3,89	0,97
	3	FG	Pree	20	50	70	130	86	152	si	388,94	379,44	9,5	2,38
	4	FH	Pree	4	10	95	60	17	190	si	388,94	388,28	0,66	0,17

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 379,44 volt, Caida de Tension 17,33 v = 4,34 % < 5% CUMPLE

ALUMBRADO PUBLICO B° PIEDRAS BLANCAS salida 1

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	LUMINARIAS de Led	Potencia (0,12w)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
1	1	AB	LAB	33	3,96	35	20	7	136	si	400	399,73	0,27	0,7
	2	BC	Pree	10	1,2	35	130	2	136	si	399,73	399,19	0,54	0,13
	3	BD	Pree	21	2,52	35	60	4	136	si	399,73	399,21	0,52	0,13
	4	DE	Pree	6	0,72	35	130	1	136	si	399,21	398,89	0,32	0,8
	5	DF	Pree	13	1,56	35	60	3	136	si	399,21	398,89	0,32	0,8
	6	FG	Pree	6	0,72	35	130	1	136	si	398,57	398,57	0,32	0,8
	7	FH	Pree	7	0,84	35	150	1	136	si	398,89	398,46	0,43	0,11

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 398,46 volt, Caida de Tension 1,54 v = 0,38 % < 3% CUMPLE

RED DE BAJA TENSION B° PIEDRAS BLANCAS salida 3

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	Viviendas	Potencia (2,5Kw)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
1	1	AB	Pree	33	82,5	95	50	138	190	si	400	395,62	4,38	1,1
	2	BC	Pree	28	70	95	50	119	190	si	395,62	391,86	3,76	0,94
	3	CD	Pree	11	27,5	70	90	47	152	si	391,86	388,27	3,59	0,9
	4	CE	Pree	24	60	95	50	103	190	si	391,86	388,61	3,25	0,81
	5	EF	Pree	8	20	95	90	35	190	si	388,61	386,64	1,97	0,49

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 386,64 volt, Caida de Tension 13,36 v = 3,34 % < 5% CUMPLE

RED DE BAJA TENSION B° PIEDRAS BLANCAS salida 4

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	Viviendas	Potencia (2,5Kw)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
2	1	AG	Pree	39	97,5	95	90	164	190	si	400	397,41	2,59	0,65
	2	GH	Pree	32	80	95	60	135	190	si	397,41	393,13	4,28	1,07
	3	HI	Pree	26	65	95	130	111	190	si	393,13	387,86	5,27	1,32
	4	IJ	Pree	12	30	70	130	52	152	si	387,86	383,9	3,96	0,99
	5	JK	Pree	14	35	95	130	104	190	si	387,86	382,93	4,93	1,23
	6	KL	Pree	6	15	70	130	26	152	si	382,93	380,93	2	0,5

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 380,93 volt, Caida de Tension 19,07 v = 4,77 % < 5% CUMPLE

ALUMBRADO PUBLICO B° PIEDRAS BLANCAS salida 2

ϕ 0,86	DATOS DE LA RED DE BT							CORRIENTES			TENSIONES		Caida de Tension	
SALIDAS	N° tramo	tramo	tipo de Linea	LUMINARIAS de Led	Potencia (0,12w)c/u	Seccion mm	longitud (m)	Intensidad en el tramo (Amp)	Int admisible conductor (Amp)	Cumple calentamiento	Tension Inicial (volt)	Tension Final (volt)	volt	%
1	1	AB	LAB	5	0,6	35	75	3	136	si	230	229,46	0,54	0,23
	5	AG	Pree	26	3,12	35	35	5	136	si	400	399,79	0,21	0,05
	6	GH	Pree	23	2,76	35	50	5	136	si	399,79	399,32	0,47	0,12
	7	HC	Pree	4	0,48	35	90	2	136	si	230,55	230,03	0,52	0,23
	8	HI	Pree	19	2,28	35	60	4	136	si	399,32	398,85	0,47	0,12
	9	IE	Pree	6	0,72	35	130	4	136	si	230,28	229,16	1,12	0,49
	10	IK	Pree	10	1,2	35	50	6	136	si	230,28	229,56	0,72	0,31
	11	KL	Pree	7	0,84	35	150	4	136	si	229,26	228,05	1,51	0,66

Punto mas desfavorable (E) Tension Final 228,05 volt, Caida de Tension 1,95 v = 0,85 % < 3% CUMPLE

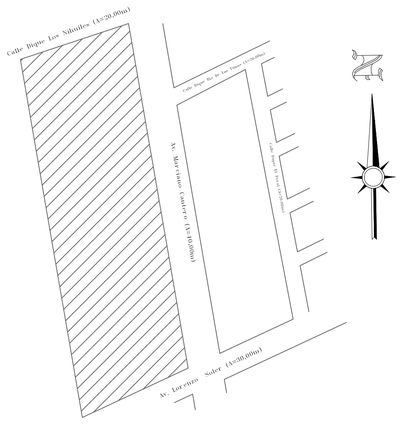

LA COOPERATIVA, EMPRESA ELECTRICA DE GODOY CRUZ
EDIFICACION, SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO LTDA.

TITULO:

RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO

AREA DE INGENIERIA

DIBUJO	V°B°	V°B°	APROBACION	ESCALA: 1:1000
Carvajal Tomba C Mat 6070 Cat B1°	ING. M.VICENCIO	ING.	ING.	
Fecha: 04/12/2023	ARCHIVADO EN:			PLANO N°

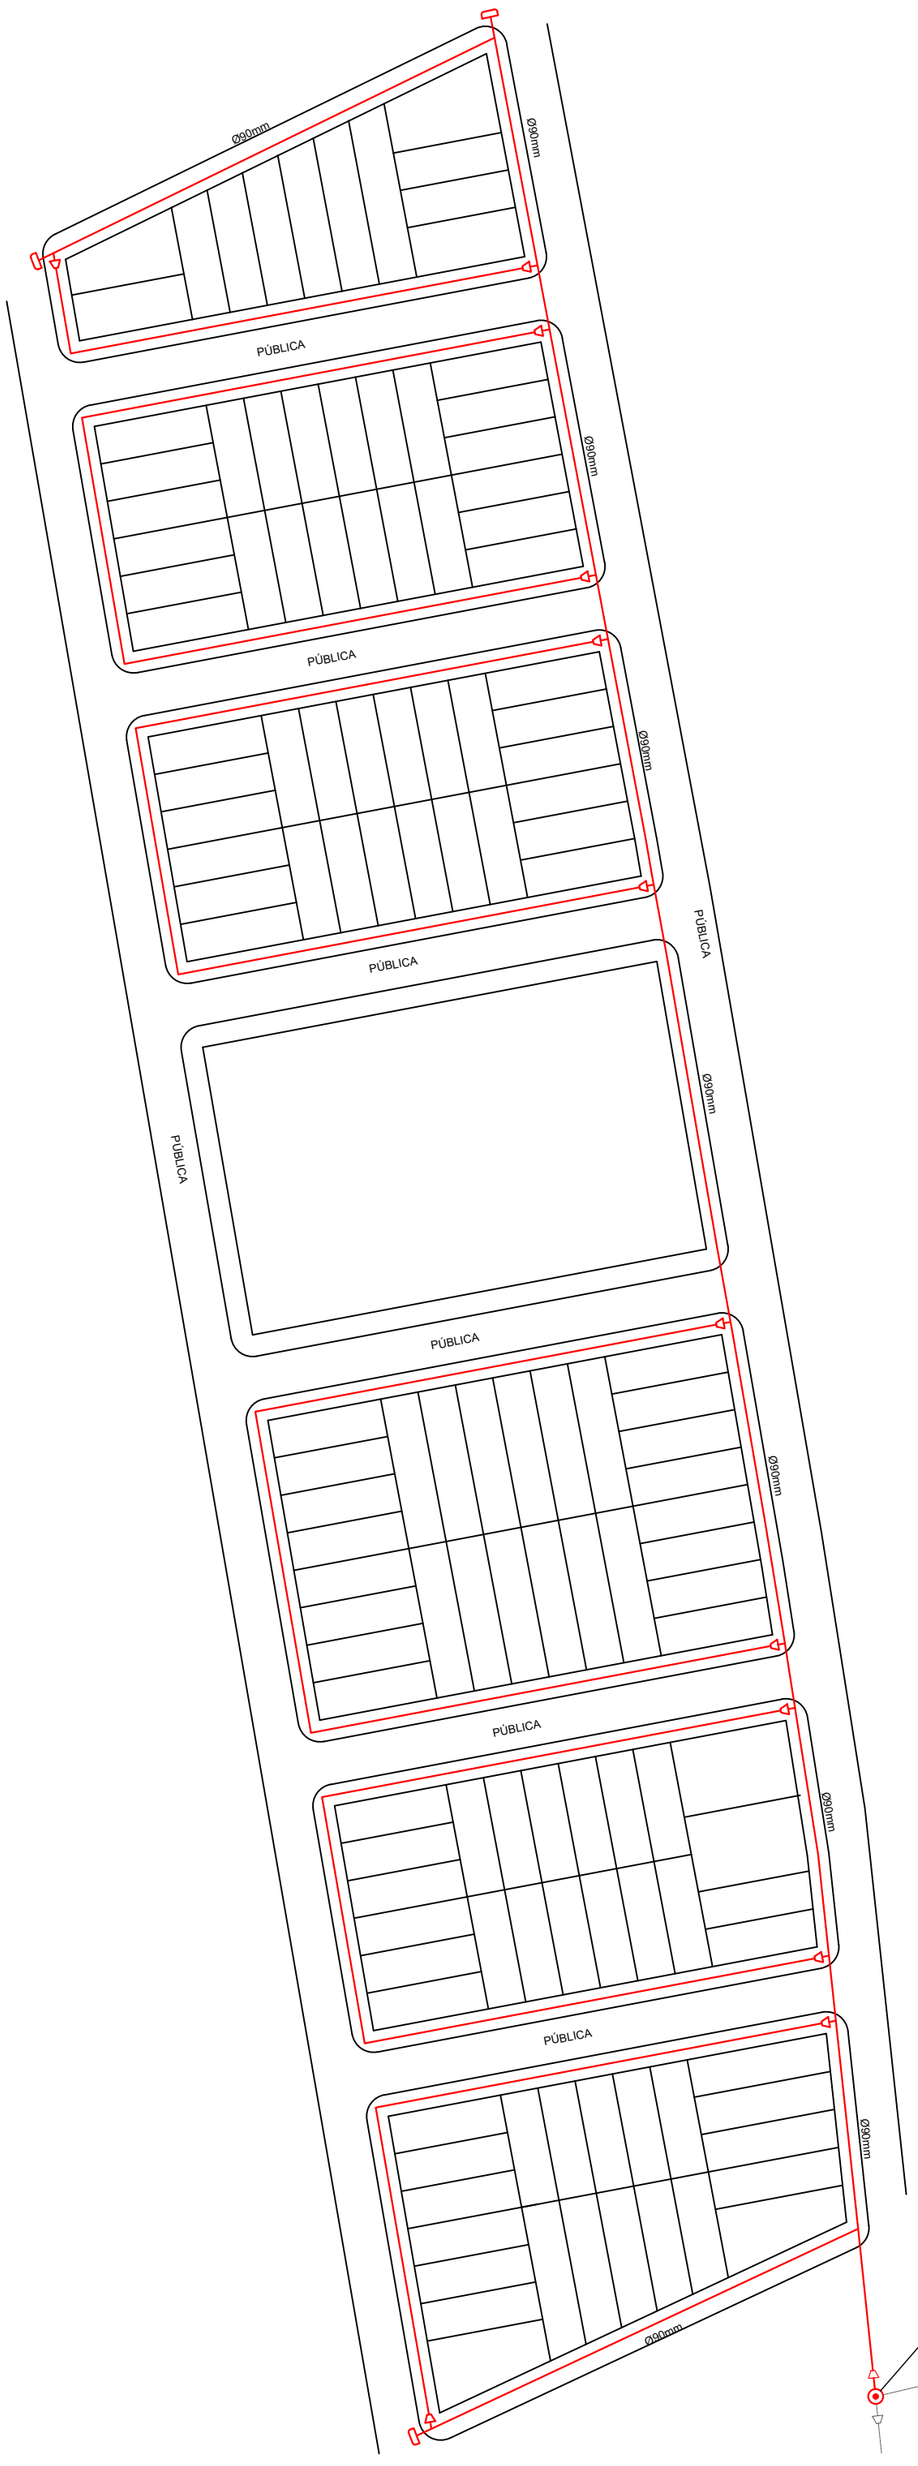

NOTAS:

- LA RED SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO A LA NORMA "SISTEMA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS" NAG-140, LAS NORMAS NAG-100, NAG-113, NAG-108, NAG-132, NAG-153 LOS PLANOS TIPOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS GENERALES DE G.E.
- TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECIÓN DE LA OBRA SERÁN PROVISTOS E INSTALADOS POR LA CONTRATISTA.
- LA TOTALIDAD DE LA CAÑERÍA SE INSTALARÁ EN CALLES PÚBLICAS. CASO CONTRARIO, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA OBTENDRÁ LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS ANTE LOS ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS, SEGÚN CORRESPONDA.
- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, LA CONTRATISTA REALIZARÁ TODAS LAS GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS (MUNICIPIO, ETC.) CONFORME ART 16 NAG-113 Y CAP. 8.4- PARTE 6-NAG-140.
- LA CONTRATISTA DECLARA HABER ESTUDIADO EL ÁREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR, CONFORME ART 11 NAG-113 Y CAP. 8.2 PARTE 6 - NAG-140.
- LA CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA OBRA Y DE LA INGENIERIA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GAS SEGÚN NAG-113 Y NAG-140 DEBIENDO NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE A ECOGAS CUALQUIER SITUACIÓN QUE DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN DEL PRESENTE.
- PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA CONTRATISTA PRESENTARÁ LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE UBICACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA CORDÓN CUNETA Y NIVELES DEFINITIVOS.
- LOS DIÁMETROS NO ESPECIFICADOS SON DE 50mm.
- LA CAÑERÍA SE INSTALARÁ ENTRE 1,50 Y 3,00m DE LA LÍNEA MUNICIPAL, CONFORME A LO PRESCRIPTO POR NAG-140; EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE ENCUENTREN OBSTÁCULOS Y/O INTERFERENCIAS SE DEBERÁ RESPETAR LOS ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN I/2315/12 "GUÍA DE TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE TUBERÍAS CONDUCTORAS DE GAS".
- LA CAÑERÍA SE INSTALARÁ COMO MÍNIMO A 0,30m DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTÁCULO PERMANENTE QUE SE ENCONTRARE AL EFECTUAR EL ZANJEO.
- PARA TODAS LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁN RESPETAR LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES TEC-019, ÚLTIMA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA ADVERTENCIA EFICAZ SOBRE LA PRESENCIA DE INSTALACIONES CON GAS.
- ES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE LA CONTRATISTA Y EL FUTURO CLIENTE, LA REPOSICIÓN A SU CONDICIÓN ORIGINAL DE VEREDAS,PAVIMENTOS Y TODA OTRA INSTALACIÓN AFECTADA POR LA OBRA. LA MISMA SE EFECTUARÁ EN LOS PLAZOS Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y NORMATIVA VIGENTE.
- EL GAS Y EL TRANSPORTE NECESARIOS PARA LA PRESENTE DISPONIBILIDAD SERÁN PROVISTOS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES ENRG Nº 1410/2010, MEyM Nº 89/2016, ENRG Nº 3833/2016 Y CONCS.

CROQUIS DE UBICACIÓN

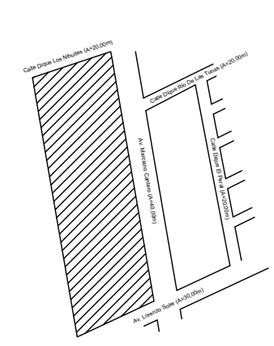

N° ARCHIVO

SIMBOLOGÍA

- CAÑERÍA A INSTALAR
- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA CON PROPUESTA DE TRAZA VIGENTE
- TAPA CIEGA
- PUNTO DE CONEXIÓN
- ACCESORIO TIPO WILLIAMSON
- VÁLVULA A INSTALAR
- VÁLVULA EXISTENTE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
- CAÑO CAMISA CON VENTEOS
- PLANTA REDUCTORA DE PRESIÓN
- ACCESORIO DE TRANSICIÓN ACERO - P.E.

CONDICIONES TÉCNICAS DE PROPUESTA DE TRAZA	
NÚMERO DE CLIENTES ADHERENTES	.
NÚMERO DE CLIENTES POTENCIALES	132
CAUDAL MÁX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h)	3,0
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁXIMA (kg/cm2M)	1,5
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÍNIMA (kg/cm2M)	0,5
PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)	4,1
PRESIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)	4,1
GAS ODORIZADO	SI

DEPARTAMENTO GODOY CRUZ - MENDOZA | GAS

PLANO DE PROYECTO

OBRA POR CTA. TERC.

PROYECTISTA	DIR. TÉCNICO/REPRES. TÉCNICO
Ing. Rubén Lucas Mat.: 4680 Cat. A	Ing. Rubén Lucas Mat.: 4680 Cat. A
COSTEANTE	APROBACIÓN

RED DE GAS
PIEDRA BLANCA

UBICACIÓN

CALLES : LORENZO SOLER - JUAN DOMINGO PERON
DIQUE LOS NIHUILES

DETALLES

Planimetría

FECHA DE DIBUJO	PLANO N°	ESCALAS	ARCHIVO PLANO:
01/10/2024	1 / 1	1:1000	

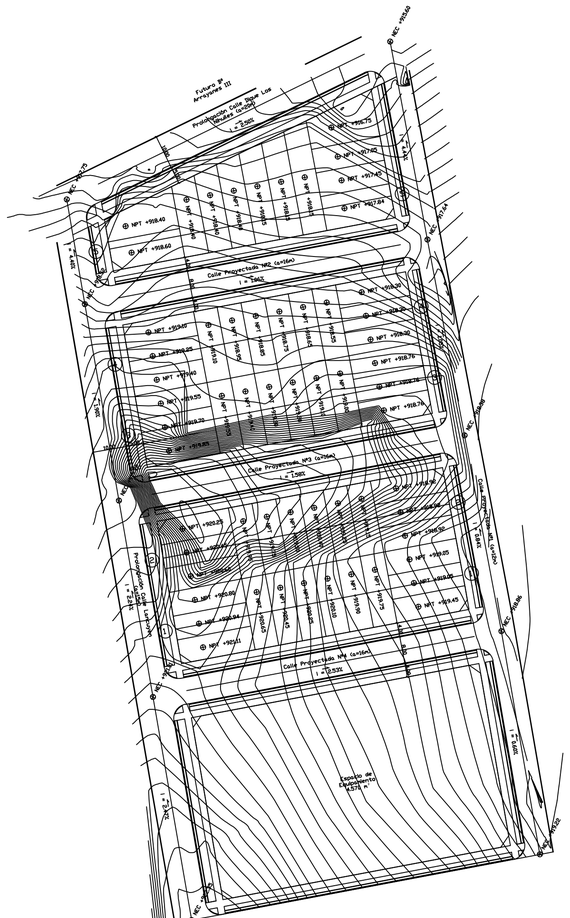

PLANIMETRIA Y CURVAS DE NIVEL - ESC 1:1000

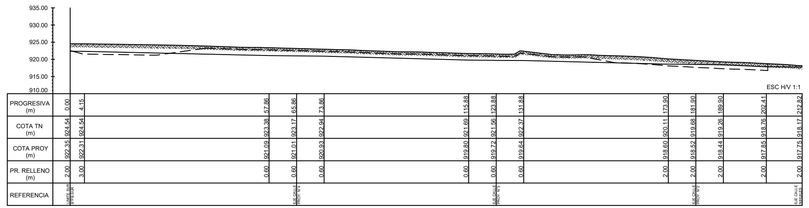

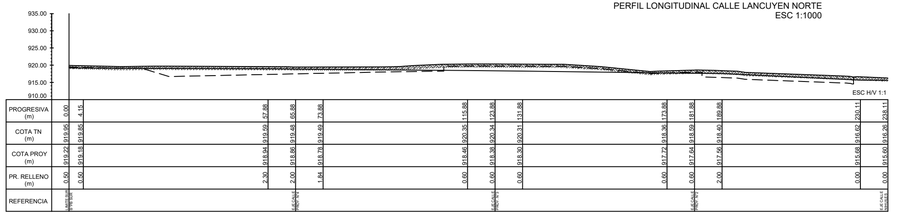

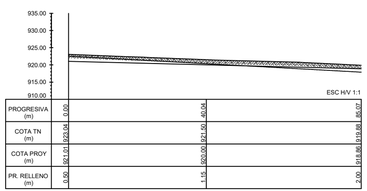

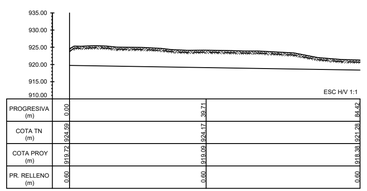

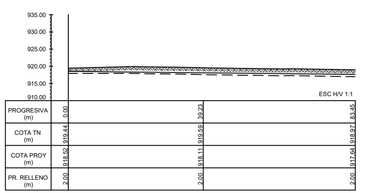

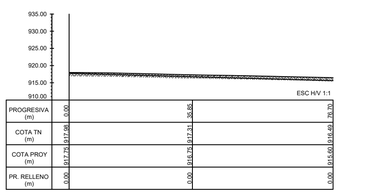

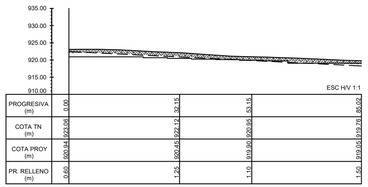

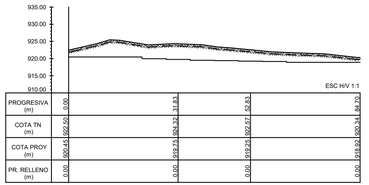

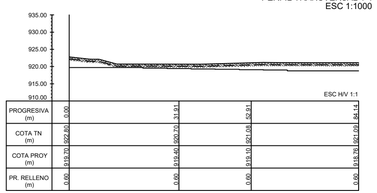

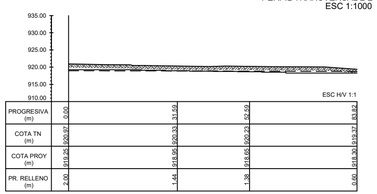

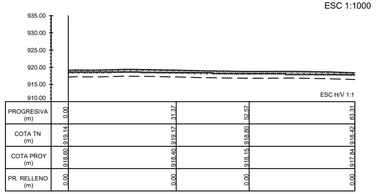

Perfil	Ancho	Desmonte hasta NPT		Terraplén hasta NPT		Desmonte y mejoramiento de terreno					
						Desmonte		Relleno con material <2" compactado		Terraplén con estabilizado (0,40m)	
	(m)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)
Lancuyen Norte	15,00	363,6	5454,0	0,0	0,0	33,5	502,5	33,5	502,5	0,0	0,0
Calle Nº1 Norte	12,00	217,6	2611,4	0,0	0,0	125,3	1503,6	125,3	1503,6	0,0	0,0
Calle Nº4	12,00	119,3	1431,0	0,0	0,0	8,1	97,2	8,1	97,2	0,0	0,0
Calle Nº3	12,00	367,9	4415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calle Nº2	12,00	105,9	1271,2	0,0	0,0	19,6	235,2	19,6	235,2	0,0	0,0
Los Nihuiles	20,00	24,5	489,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-1	21,00	111,5	2341,7	0,0	0,0	8,5	178,5	1,5	31,5	7,0	147,0
2-2	21,00	264,5	5554,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-3	21,00	140,9	2959,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-4	21,00	114,0	2394,6	0,0	0,0	8,3	174,3	0,0	0,0	8,3	174,3
5-5	26,00	55,5	1443,8	0,0	0,0	104,8	2724,8	71,5	1859,0	33,3	865,8
		Total	**30366,81**	**Total**	**0**	**Total**	**5416,1**	**Total**	**4229,0**	**Total**	**1187,1**

Cantidad aproximada de desmonte que corresponde a residuos/basura en sector norte:	7%
	2504,8 m3

Nom. Cat. 05-05-88-2300-561115-0000-7

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

EX-2023-00000000- GDEMZA-DGCAT_ATM

Objeto: MOVIMIENTO DE SUELOS

Inscripcion del Dominio

Asiento A-1 Matrícula SIRC 0500544291
Dpto:Godoy Cruz

Fecha Inscripción:12/11/2020 Fecha Escriturar:12/11/2020

Derecho de Riego

NO POSEE

SUP. según MENSURA	***6ha2196.02m²***	Padrón Rentas	***05/72086-7***
SUP. según TITULO	***6ha2196.02m²***	Padrón Municipal	***73815***

Croquis de Ubicacion



Provincia de MENDOZA

Departamento
GODOY CRUZ

Distrito
VILLA MARINI

Calle
AV. MARCIANO CANTERO S/Nº ESQ. LORENZO SOLER S/Nº

Responsable :
Documento :
Domicilio:

ESCALAS: INDICADAS