



* Los conductores de conductor de PVC deben, tipo normal, ser rosca, en sus zonas de protección, estar de color.

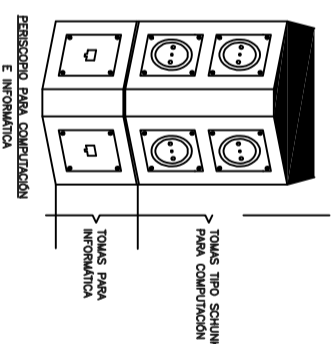

DETALLE DE CONEXION DE PUERTA A TIERRA GENERAL

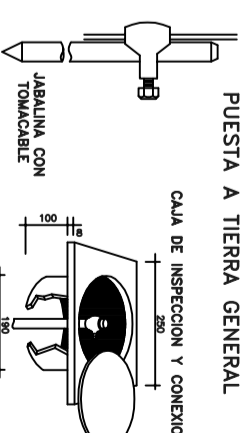

IMPORTANTE
 JABALINA CON TOMACABLE
 JABALINA DE ALUMINIO CON TOMACABLE
 LA JABALINA SERA TRAZADA DE COBRE CON ALAMA DE ALUMINIO, MODELO A.-18 DE 3/8" O EQUIVALENTE DE DIAMETRO NOMINAL Y 2000 mm DE LARGO.
 EL TOMACABLE TIPO "V" ES DE FUNCION CON BULON ROSCADO DE BRONCE MODELO T2 O EQUIVALENTE.
 TOTA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PUERTA A TIERRA DE LA INSTALACION ELECTRICA SE EFECTUARA SEGUN LO INDICADO POR LA NORMA IEC 2281.



PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (PGIRSU) Zona Metropolitana Mendoza

Título: Instalación Eléctrica - Sala de Bombas y depósito de residuos

Fecha: Junio 2017

Escala: 1:100

Página N° SAD-04